NOTES SPÉCIFIQUES:

1. BOÎTE DE JONCTION MURALE POUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET TÉLÉCOM DE LA TABLE ÉLECTRIFIÉE.
2. PRISE DE COURANT 20A 125V POUR ALIMENTATION DE LA TABLE ÉLECTRIFIÉE. COORDONNER AVEC LE CLIENT POUR LE TYPE DE RACCORD FLEXIBLE REQUIS DE LA TABLE ÉLECTRIFIÉE AMOVIBLE.
3. BOITE DE JONCTION AU PLAFOND DU SOUS-SOL POUR ALIMENTATION DE L'ILÔT ÉLECTRIFIÉ VIA LE SOUS-SOL. VOIR DÉTAIL NO 1 AU PLAN E-291-2. FAIRE UN SCAN DE LA DALLE POUR TOUS LES PERCEMENTS DE DALLE AFIN DE S'ASSURER DE NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUIT OU DE L'ARMATURE. COORDONNER L'EMPLACEMENT DU PERCEMENT DE L'ILÔT AVEC LE FOURNISSEUR DE MOBILIER.
4. BOITE DE JONCTION MURALE POUR ALIMENTATION DU MOBILIER ÉLECTRIFIÉ PAR LE PLAFOND ET MUR OÙ ATTACHER SUR LA COLONNE. VOIR DÉTAIL NO 2 AU PLAN E-291-2.
5. PRISE DE COURANT POUR PODIUM. INSTALLER LE DESSUS DE LA PRISE À 150MM DU PLANCHER FINI. ALIMENTATION DE LA PRISE PROVENANT DU PLAFOND DU SOUS-SOL. VOIR DÉTAILS NO 3 ET 4 AU PLAN E-291-2 ET SE RÉFÉRER AU PLAN D'ARCHITECTE POUR L'EMPLACEMENT DU PERCEMENT DU PODIUM.
6. PRISE DE COURANT POUR SMARTBOARD INSTALLÉE EN ARRIÈRE DU MUR À 915MM. VOIR DÉTAIL NO 3 AU PLAN E-291-2.
7. RÉUTILISER LE PANNEAU "PP1" DE TYPE NHDP DE PIONEER DE 225A À 347/600V-30 4F SITUÉ DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE AU SOUS-SOL POUR ALIMENTER LE NOUVEAU CHAUFFAGE. RÉCUPÉRER LES CIRCUITS DEVENUS LIBRES SUITE AU DÉMENTELEMENT DU CHAUFFAGE ET RÉUTILISER CES CIRCUITS. PRÉVOIR UN DISJONCTEUR 20A-1P AU CIRCUIT 41. (LES # DE CIRCUITS DE CHAUFFAGE SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT).
8. PRISE ET SORTIE INFORMATIQUE POUR PROJECTEUR. EMPLACEMENT EXACT À COORDONNER AU CHANTIER. 3350mm DE DISTANCE DE L'ÉCRAN.
9. BOÎTE ÉLECTRIQUE UN GROUPE À 1200mm RELIÉ À L'ENTRE-PLAFOND AVEC 1c41mmØ ET À UNE DEUXIÈME BOÎTE ÉLECTRIQUE UN GROUPE À 460mm AVEC 1c27mmØ. EMPLACEMENT EXACT À COORDONNER AU CHANTIER AVEC CLIENT.
10. HAUT-PARLEUR POUR TABLEAU DE PROJECTION. FOURNIR 1c27mmØ DU HAUT-PARLEUR À L'ENTRE-PLAFOND. EMPLACEMENT EXACT À COORDONNER AU CHANTIER AVEC CLIENT.
11. L'ENTREPRENEUR DOIT ALIMENTER LES SERVICES PAR L'ÉTAGE INFÉRIEUR. COORDONNER LE CHEMINEMENT AU CHANTIER. FAIRE UN SCAN DE LA DALLE POUR TOUS LES PERCEMENTS DE DALLE AFIN DE S'ASSURER DE NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUIT OU DE L'ARMATURE.
12. INTERRUPTEUR POUR CONTRÔLE DU VENTILATEUR VE.250-RC.01 AU BESOIN.

NOTES GÉNÉRALES:

1- SAUF IDICATION CONTRAIRE LES ÉQUIPEMENTS SONT REPRÉSENTÉS COMME SUIT:
- LES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS À CONSERVER SONT INDIQUÉS EN TRAIT POINTILÉ.
- LES ÉQUIPEMENTS INDIQUÉS EN TRAIT PLEIN SONT NOUVEAUX.

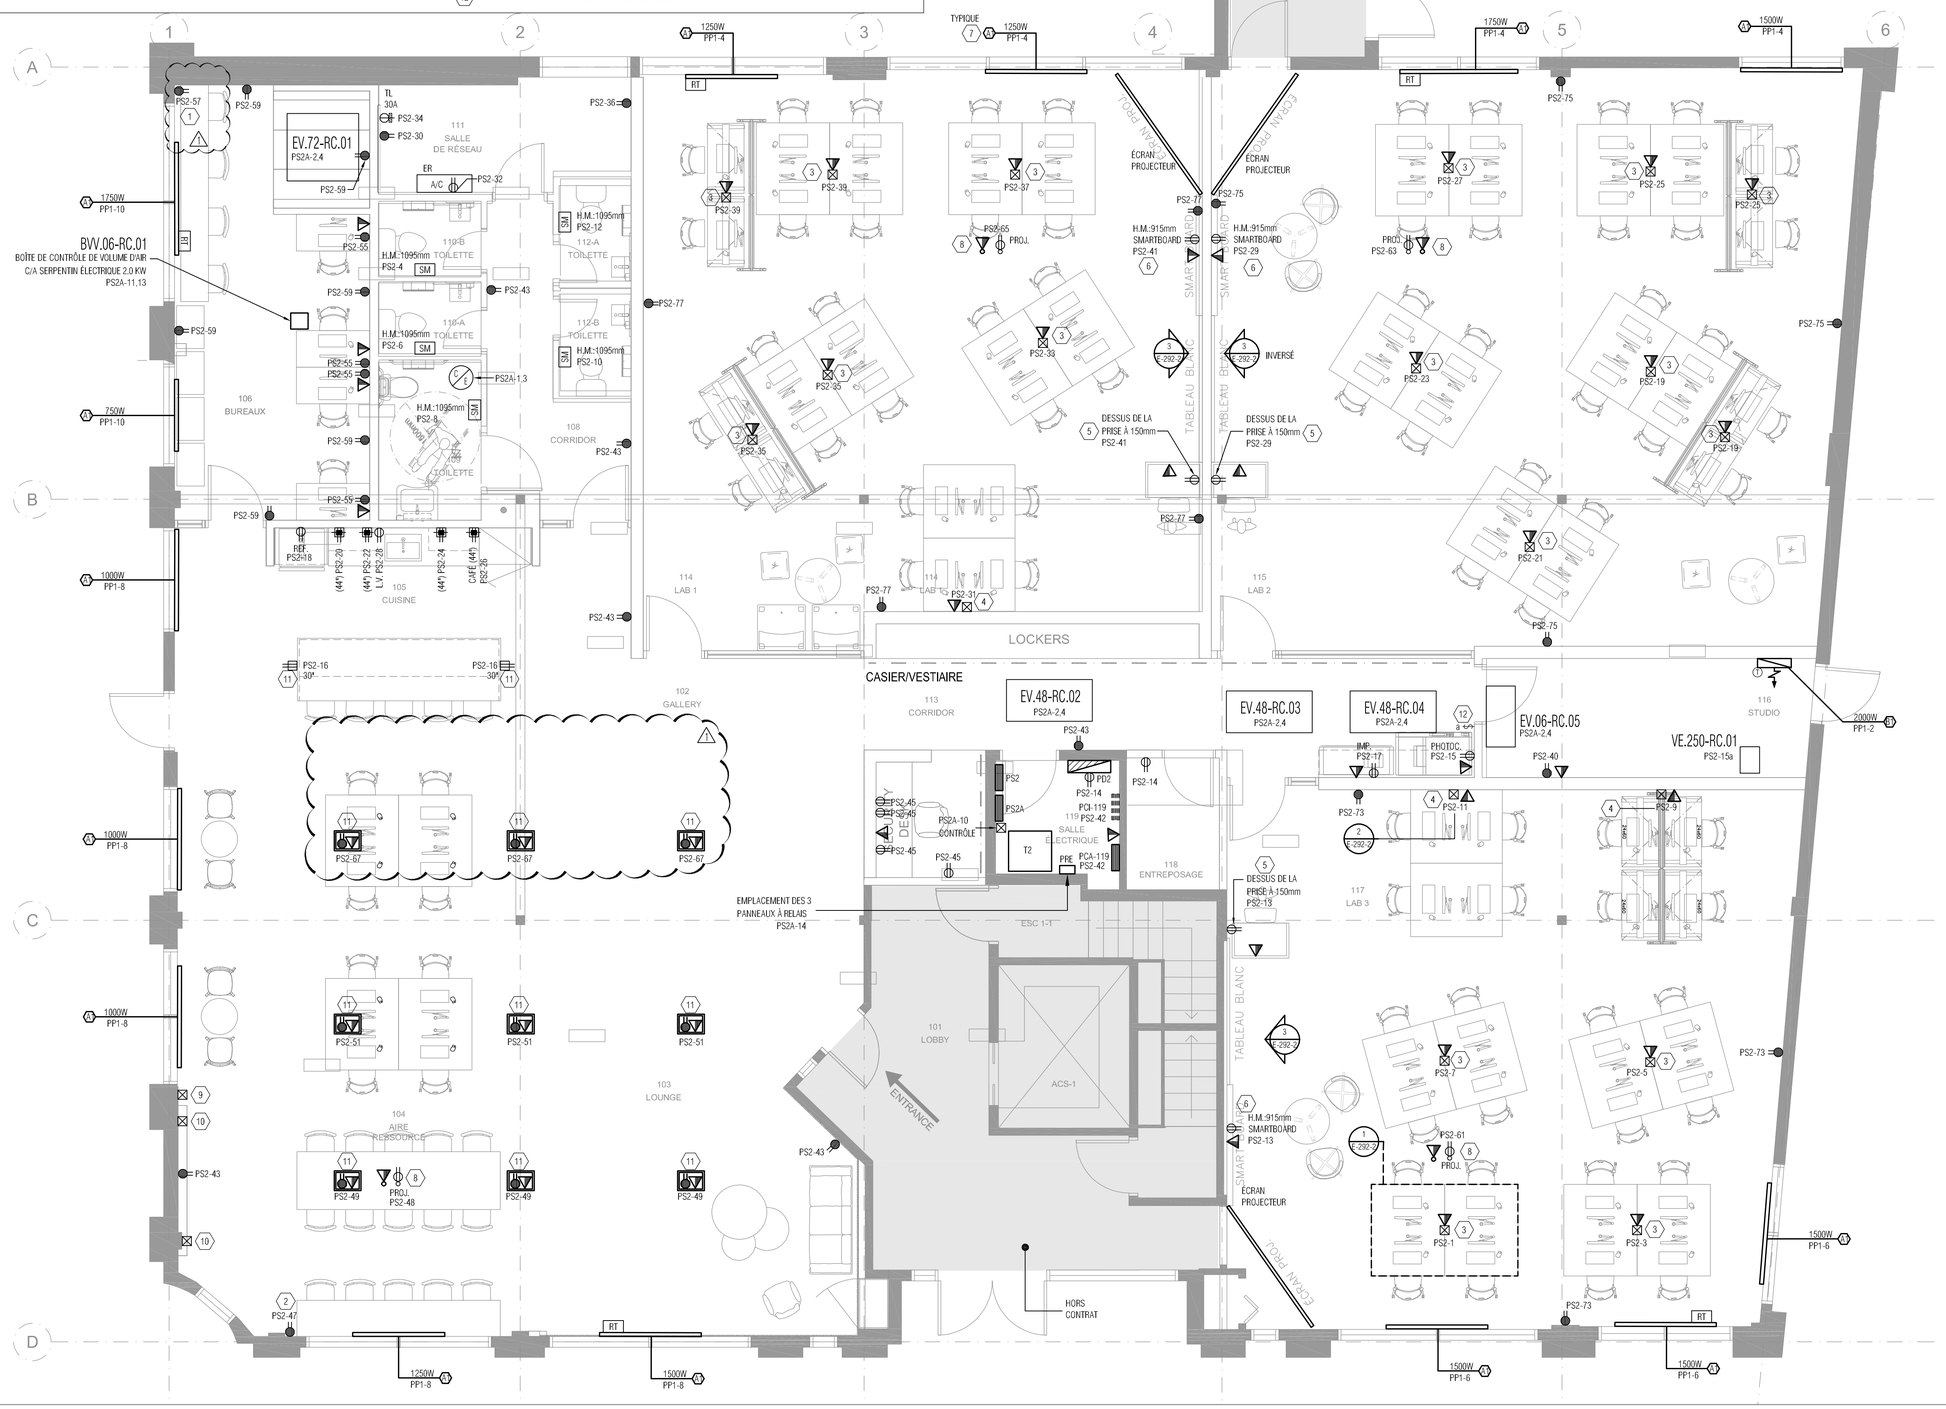

Note

Ces documents d'ingénierie sont l'oeuvre et la propriété de Dupras Ledoux Inc. Ils sont protégés par la loi et ne pourront être reproduits, modifiés ou adaptés sans l'autorisation écrite de Dupras Ledoux Inc. et sont destinés exclusivement aux fins qu'il y sont mentionnées. Les dimensions sur ces documents doivent être lues et non mesurées. Les plans sont accompagnés d'un devis et doit être pris en compte pour la réalisation des travaux.

Client

Architecte et autres intervenants

ARCHITEM
WOLFF SHAPIRO KUSKOWSKI ARCHITECTES

Émission

No	DATE	DESCRIPTION	PAR
1	2023-07-13	AD-ME-001	C.ST.A.
0	2023-06-29	SOUMISSION	C.ST.A.

ÉMISSION

Sceau

INGÉNIEUR - ENGINEER
Chatelain St-Amour
5035028
QUÉBEC

2023-07-14

dupras ledoux ingénieurs
225 Chabanel Ouest - suite 1100
Montréal, Québec, Canada - H2N 2C9
t : 514.381.9205
reception@dupras.com
www.dupras.com

No. Projet Client: 22207
Date: 2023-02-02
Échelle: 1 : 50
Concepteur Principal: CHANTAL BÉLANGER
Ingénierie de Détail: C.ST AMOUR, ING. OIQ 5035028
Dess./Modélisateur: Z.BARKOUSKI
Technicien Principal: CHANTAL BÉLANGER

Projet

COLLÈGE VANIER

404 BOUL. DÉCARIE, MONTRÉAL

Titre

REZ-DE-CHAUSSÉE - SERVICES - AMÉNAGEMENT

Discipline

ÉLECTRICITÉ

22207 | E-201-2

13 Jul 2023 - 17:03 User: zbarkouski
X:\22207 - COLLEGE VANIER - 404 Decarie\01\02 - Design\02 - Dessins\01 - Dessins MEP PHASE 1 MECANIQUE\Electricité\22207 E-200.dwg