REGISTRE MANUEL (AVEC PORTE D'ACCÈS)

REGISTRE MOTORISÉ (AVEC PORTE D'ACCÈS)

SILENCIEUX

RACCORD FLEXIBLE (CANEVAS)

SERPENTIN ÉLECTRIQUE (CHAUFFAGE)

CONDUIT DE RETOUR OU D'ÉVACUATION VERS LE BAS REGISTRE COUPE-FEU (AVEC PORTE D'ACCÈS)

DÉVIATION D'UN CONDUIT TRANSFORMATION DE RECTANGULAIRE À CIRCULAIRE

EMBRANCHEMENT AVEC EXTRACTEUR

DÉVIATION D'UN CONDUIT

EMBRANCHEMENT AVEC RACCORD ÉVASÉ

COUDE AVEC DÉFLECTEURS

EMBRANCHEMENT AVEC RACCORD ÉVASÉ POUR CONDUIT ROND

CONDUIT D'ALIMENTATION VERS LE BAS

CONDUIT DE RETOUR OU D'ÉVACUATION VERS LE HAUT

DIFFUSEUR 2 VOIES : LES PARTIES NON OMBRAGÉES INDIQUENT LE NOMBRE DE VOIES UTILISÉES ET LEURS DIRECTIONS

DIFFUSEUR 4 VOIES

- VENTILATION

GRILLE DE RETOUR OU ÉVACUATION AU PLAFOND

GRILLE D'ALIMENTATION EN ALLÈGE

DIFFUSEUR LINÉAIRE : LA QUANTITÉ ET LE SENS DES FLÈCHES INDIQUENT LE NOMBRE DE FENTES ET LEURS DIRECTIONS

GRILLE LINÉAIRE DE RETOUR OU D'ÉVACUATION : LA QUANTITÉ DE FLÈCHES INDIQUE LE

IDENTIFICATION DES GRILLES ET DIFFUSEURS

- TYPE (VOIR DEVIS POUR SPÉCIFICATIONS)

– DÉBIT (L/S) LITRES PAR SECONDE AA-200 300x300

NOMBRE DE FENTES

- DIMENSIONS

-GÉNÉRAL-

PORTE D'ACCÈS NORMALEMENT FERMÉ NORMALEMENT OUVERT VERS LE HAUT VERS LE BAS À CONSERVER

 $-\times \times -$ —<del>∕</del>-||<del>-×-</del>

> —<u>→</u>]—<del>×</del> À OBTURER POUR RACCORD FUTUR

POINT DE DÉMANTÈLEMENT POINT DE RACCORDEMENT À L'EXISTANT 

À ENLEVER

- LISTE DES DESSINS -

M-200

MÉCANIQUE LÉGENDE ET LISTE DES DESSINS MÉCANIQUE PROTECTION INCENDIE

MÉCANIQUE PLOMBERIE

MÉCANIQUE VENTILATION DÉTAILS / TABLEAUX

RÉAMÉNAGEMENT NIVEAUX 3 et 4 MÉCANIQUE PLOMBERIE POUR INFORMATION

MÉCANIQUE PROTECTION INCENDIE DÉMANTÈLEMENT / RÉAMÉNAGEMENT MÉCANIQUE PROTECTION INCENDIE

POUR INFORMATION MÉCANIQUE PROTECTION INCENDIE POUR INFORMATION

MÉCANIQUE PROTECTION INCENDIE POUR INFORMATION MÉCANIQUE PROTECTION INCENDIE M-404 POUR INFORMATION

MÉCANIQUE PROTECTION INCENDIE POUR INFORMATION

POUR INFORMATION M-407 MÉCANIQUE PROTECTION INCENDIE

MÉCANIQUE PROTECTION INCENDIE

DIAGRAMMES DE CONTRÔLES

POUR INFORMATION MÉCANIQUE VENTILATION


DÉMANTÈLEMENT / RÉAMÉNAGEMENT NIVEAU 4 MÉCANIQUE


MÉCANIQUE DIAGRAMMES DE CONTRÔLES

5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca





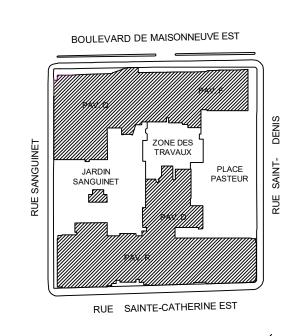

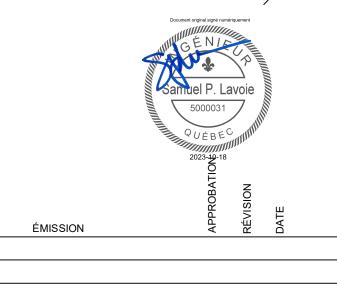

S.L. 0 2023-10-18 POUR SOUMISSIONS


CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.


PAVILLON D RÉAMÉNAGEMENT DES SERVICES FINANCIERS ET DE L'APPROVISIONNEMENT SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM 1430 RUE SAINT-DENIS, MONTRÉAL, QC H2X 3J8 UQAM: P22020DD | CGA: 22-130


BPA: 2021-185-1020

échelle AUCUNE vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.

MÉCANIQUE LÉGENDE ET LISTE DES DESSINS

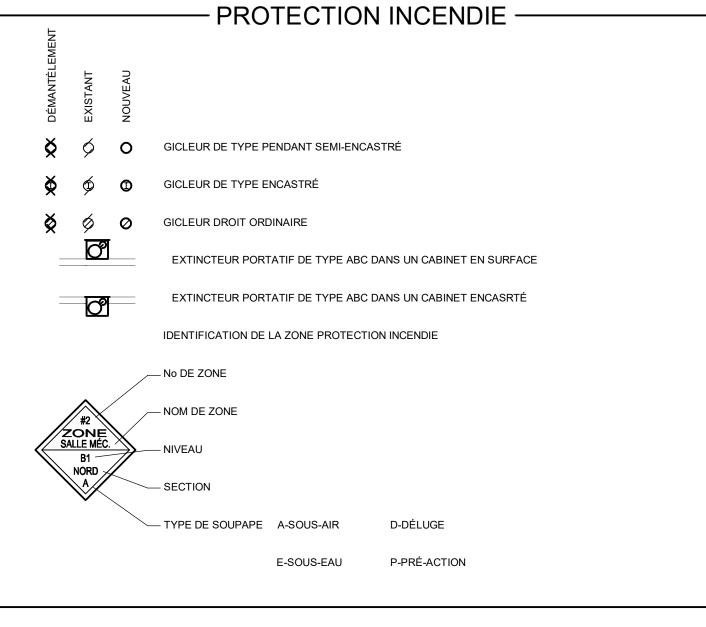

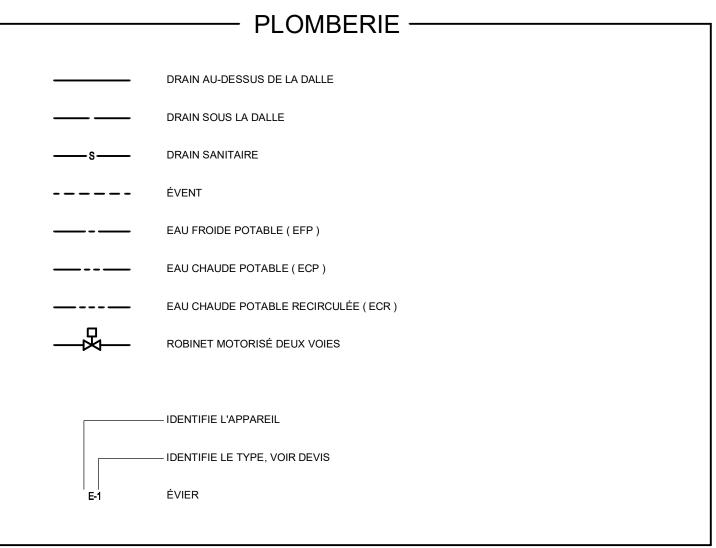

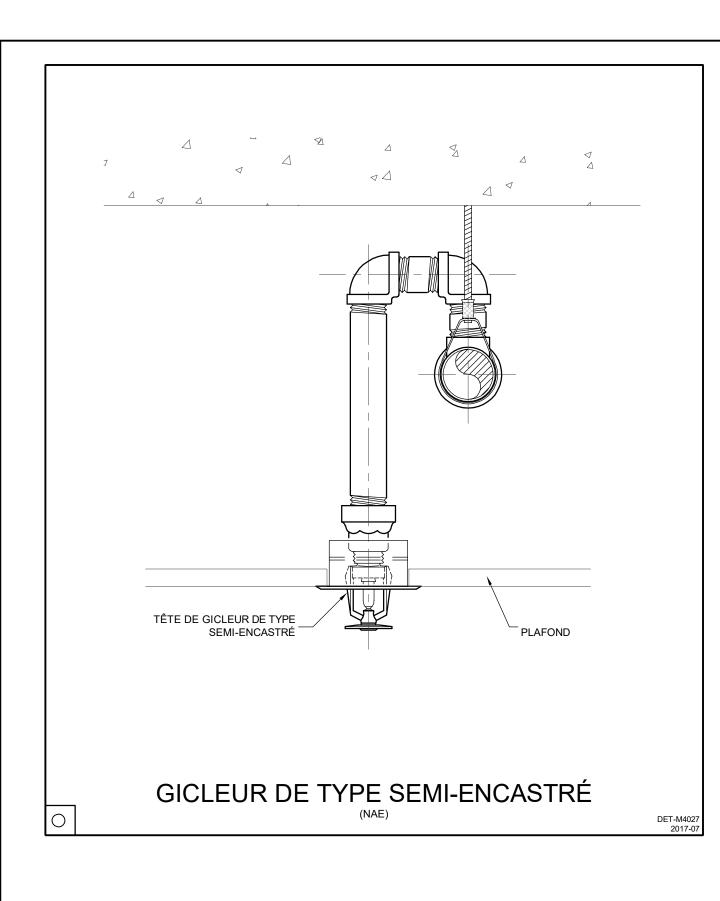





5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca





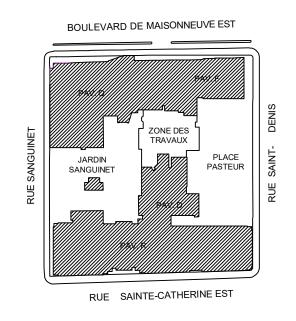



POUR SOUMISSIONS


CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

PAVILLON D RÉAMÉNAGEMENT DES SERVICES FINANCIERS ET DE L<sup>'</sup>APPROVISIONNEMENT SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM 1430 RUE SAINT-DENIS, Montréal, QC H2X 3J8 UQAM: P22020DD | CGA: 22-130 BPA: 2021-185-1020

> échelle AUCUNE vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.

S.L. 0 2023-10-18

MÉCANIQUE PROTECTION INCENDIE DÉTAIL

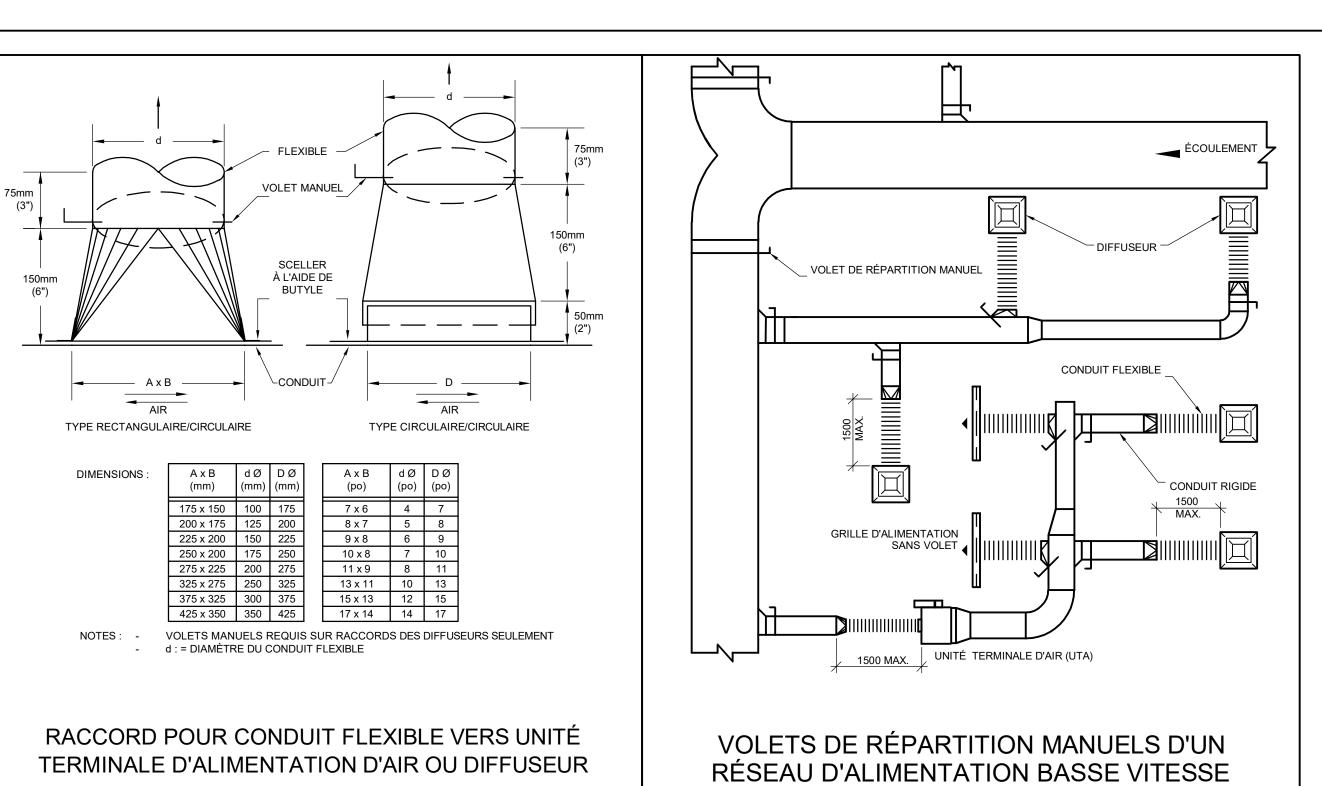

RUBAN FIBRE OU TISSÉ 50mm (2") — SCELLER AVEC DU SCELLANT À BASE VIS AUTO TARAUDEUSE À \_ TOUS LES 150 mm (6") C/C D'EAU SANS COV (DUCTBOND) PIÈCE DE COIN AVEC -JOINT DE TYPE "DRIVE SLIP" BOULON ET ÉCROU 9.5 mm (%") JOINT D'ASSEMBLAGE └ "PITTSBURG-LOCK" AVEC CALFEUTRAGE – COIN SCELLÉ AU BUTYLE RUBAN DE BUTYLE 13mm X 3mm (1/2" X 1/8") JOINT DE TYPE "T" T / TDC / TDF CORNIÈRE DE RENFORT SOUDÉE AU CONDUIT ET PEINTE VIS À MÉTAL AUTOPERCEUSE COIN ORNIÈRES DE RENFORT JOINT "TDC" ÉPAISSEUR DE TÔLE [mm (CAL. US)] DIMENSIONS [mm (po)] (T-25a) 350 À 750 (14 À 30) 800 À 1350 (32 À 54) COIN SCELLÉ — AU BUTYLE 1400 À 1500 (56 À 60) JOINT "TDF" 1550 À 2150 TDF / TDC (1-1/2) (45) 55 x 55 x 6 55 x 55 x 6 - RUBAN DE BUTYLE -(62 À 84) 13mm x 3mm 1,311 "T" 35 1140 55 x 55 x 6 55 x 55 x 6 (1-1/2) (45) (1/2" x 1/8") (T-25b) ÉTANCHÉITÉ POUR CONDUIT RECTANGULAIRE CONDUIT RECTANGULAIRE - BASSE BASSE PRESSION PRESSION - JOINT ET RENFORT (NAE) DET-M5011 17/02 (NAE/NTS)

IDENTIFICATION	SÉLECTIO	TYPE	<b>DÉBITS</b> (L/S)		ø ENTRÉE (PO)	NOTES	
	MARQUE	MODÈLE	1	MIN.	MAX.	7 (' )'	
D4-022	TEMPMASTER	SV3	B02	50	150	-	1,3
D4-024	TEMPMASTER	SV3	B02	50	75		1,3
D4-029	PRICE	SDV	10	200	660	10	2
D4-031	PRICE	SDV	6	50	105	6	2
D4-037	PRICE	SDV	10	200	690	10	2
D4-039	TEMPMASTER	SV3	B02	50	50	-	1,3
D4-040	TEMPMASTER	SV3	B02	50	50	-	1,3
D4-041	TEMPMASTER	SV3	B02	85	280	-	1,3
D4-042	TEMPMASTER	SV3	B02	50	140	-	1,3
D4-043	TEMPMASTER	SV3	B02	100	300	-	1,3
D4-044	TEMPMASTER	SV3	B02	50	150	-	1,3
D4-046	TEMPMASTER	SV3	B02	50	150	-	1,3
D4-047	TEMPMASTER	SV3	B02	50	150	-	1,3
D4-048	TEMPMASTER	SV3	B02	50	150	-	1,3
D4-049	TEMPMASTER	SV3	B02	50	150	-	1,3
D4-050	TEMPMASTER	SV3	B02	50	105	-	1,3
D4-051	PRICE	SDV	6	50	100	-	2
D4-057	TEMPMASTER	SV3	B02	50	160	-	1,3
D4-063	TEMPMASTER	SV3	B02	50	160	-	1,3
D4-064	TEMPMASTER	SV3	B02	50	100	-	1,3

2 - NOUVELLE 3 - FOURNIR UN PRIX SÉPARÉ INCLUS POUR LE REMPLACEMENT DE LA BOITE PAR MODÈLE: PRICE SDV SANS CONTÔLES

1 - EXISTANTE À RECALIBRER


TABLEAU DES SERPENTINS ÉLECTRIQUES												
IDENTIFICATION	EMPLACEMENT	PIÈCE DESSERVIE	CAPACITÉ (KW)	# STAGE	VOLTAGE (V/Ph/Hz)	DIMENSIONS (mm)	DÉBIT MIN. (L/s)	DÉBIT MAX. (L/s)	REMARQUE			
D4-SE-22	D4-022	D-4325	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	150	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINE			
D4-SE-24	D4-024	D-4310	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	75	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINE			
D4-SE-29	D4-029	D-4220	3,0	SCR	347/1/60	450x300	200	660	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINE			
D4-SE-31	D4-031	D-4215/10	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	105	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINE			
D4-SE-37	D4-037	D-4305	3,0	SCR	347/1/60	450x300	200	690	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINE			
D4-SE-39	D4-039	D-4285	1,0	SCR	347/1/60	350x300	50	50	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINE			
D4-SE-40	D4-040	D-4295	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	50	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINI			
D4-SE-41	D4-041	D-4300	1,0	SCR	347/1/60	300x200	85	280	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINI			
D4-SE-42	D4-042	D-4300	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	140	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINI			
D4-SE-43	D4-043	D-4240	1,0	SCR	347/1/60	300x200	100	300	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINI			
D4-SE-44	D4-044	D-4235/30/25	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	150	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINI			
D4-SE-46	D4-046	D-4240	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	150	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINI			
D4-SE-47	D4-047	D-4240	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	150	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USIN			
D4-SE-48	D4-048	D-4315	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	150	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINI			
D4-SE-49	D4-049	D-4255/65/75	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	150	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USIN			
D4-SE-50	D4-050	D-4270/80	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	105	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINI			
D4-SE-51	D4-051	D-4390	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	100	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINI			
D4-SE-57	D4-057	D-4205	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	160	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USINI			
D4-SE-63	D4-063	D-4200/02	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	160	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USIN			
D4-SE-64	D4-064	D-4250/60	1,0	SCR	347/1/60	300x200	50	100	SECTIONNEUR INSTALLÉ EN USIN			


### Archi-

5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca





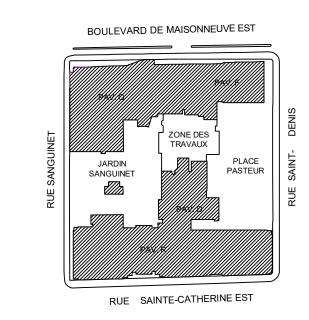




POUR SOUMISSIONS S.L. 0 2023-10-18

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

PAVILLON D
RÉAMÉNAGEMENT DES
SERVICES FINANCIERS ET
DE L'APPROVISIONNEMENT
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET
DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM
1430 RUE SAINT-DENIS,
MONTRÉAL, QC H2X 3J8
UQAM: P22020DD | CGA: 22-130
BPA: 2021-185-1020

date 2023-04-1 échelle AUCUNE vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.


MÉCANIQUE VENTILATION DÉTAILS / TABLEAUX

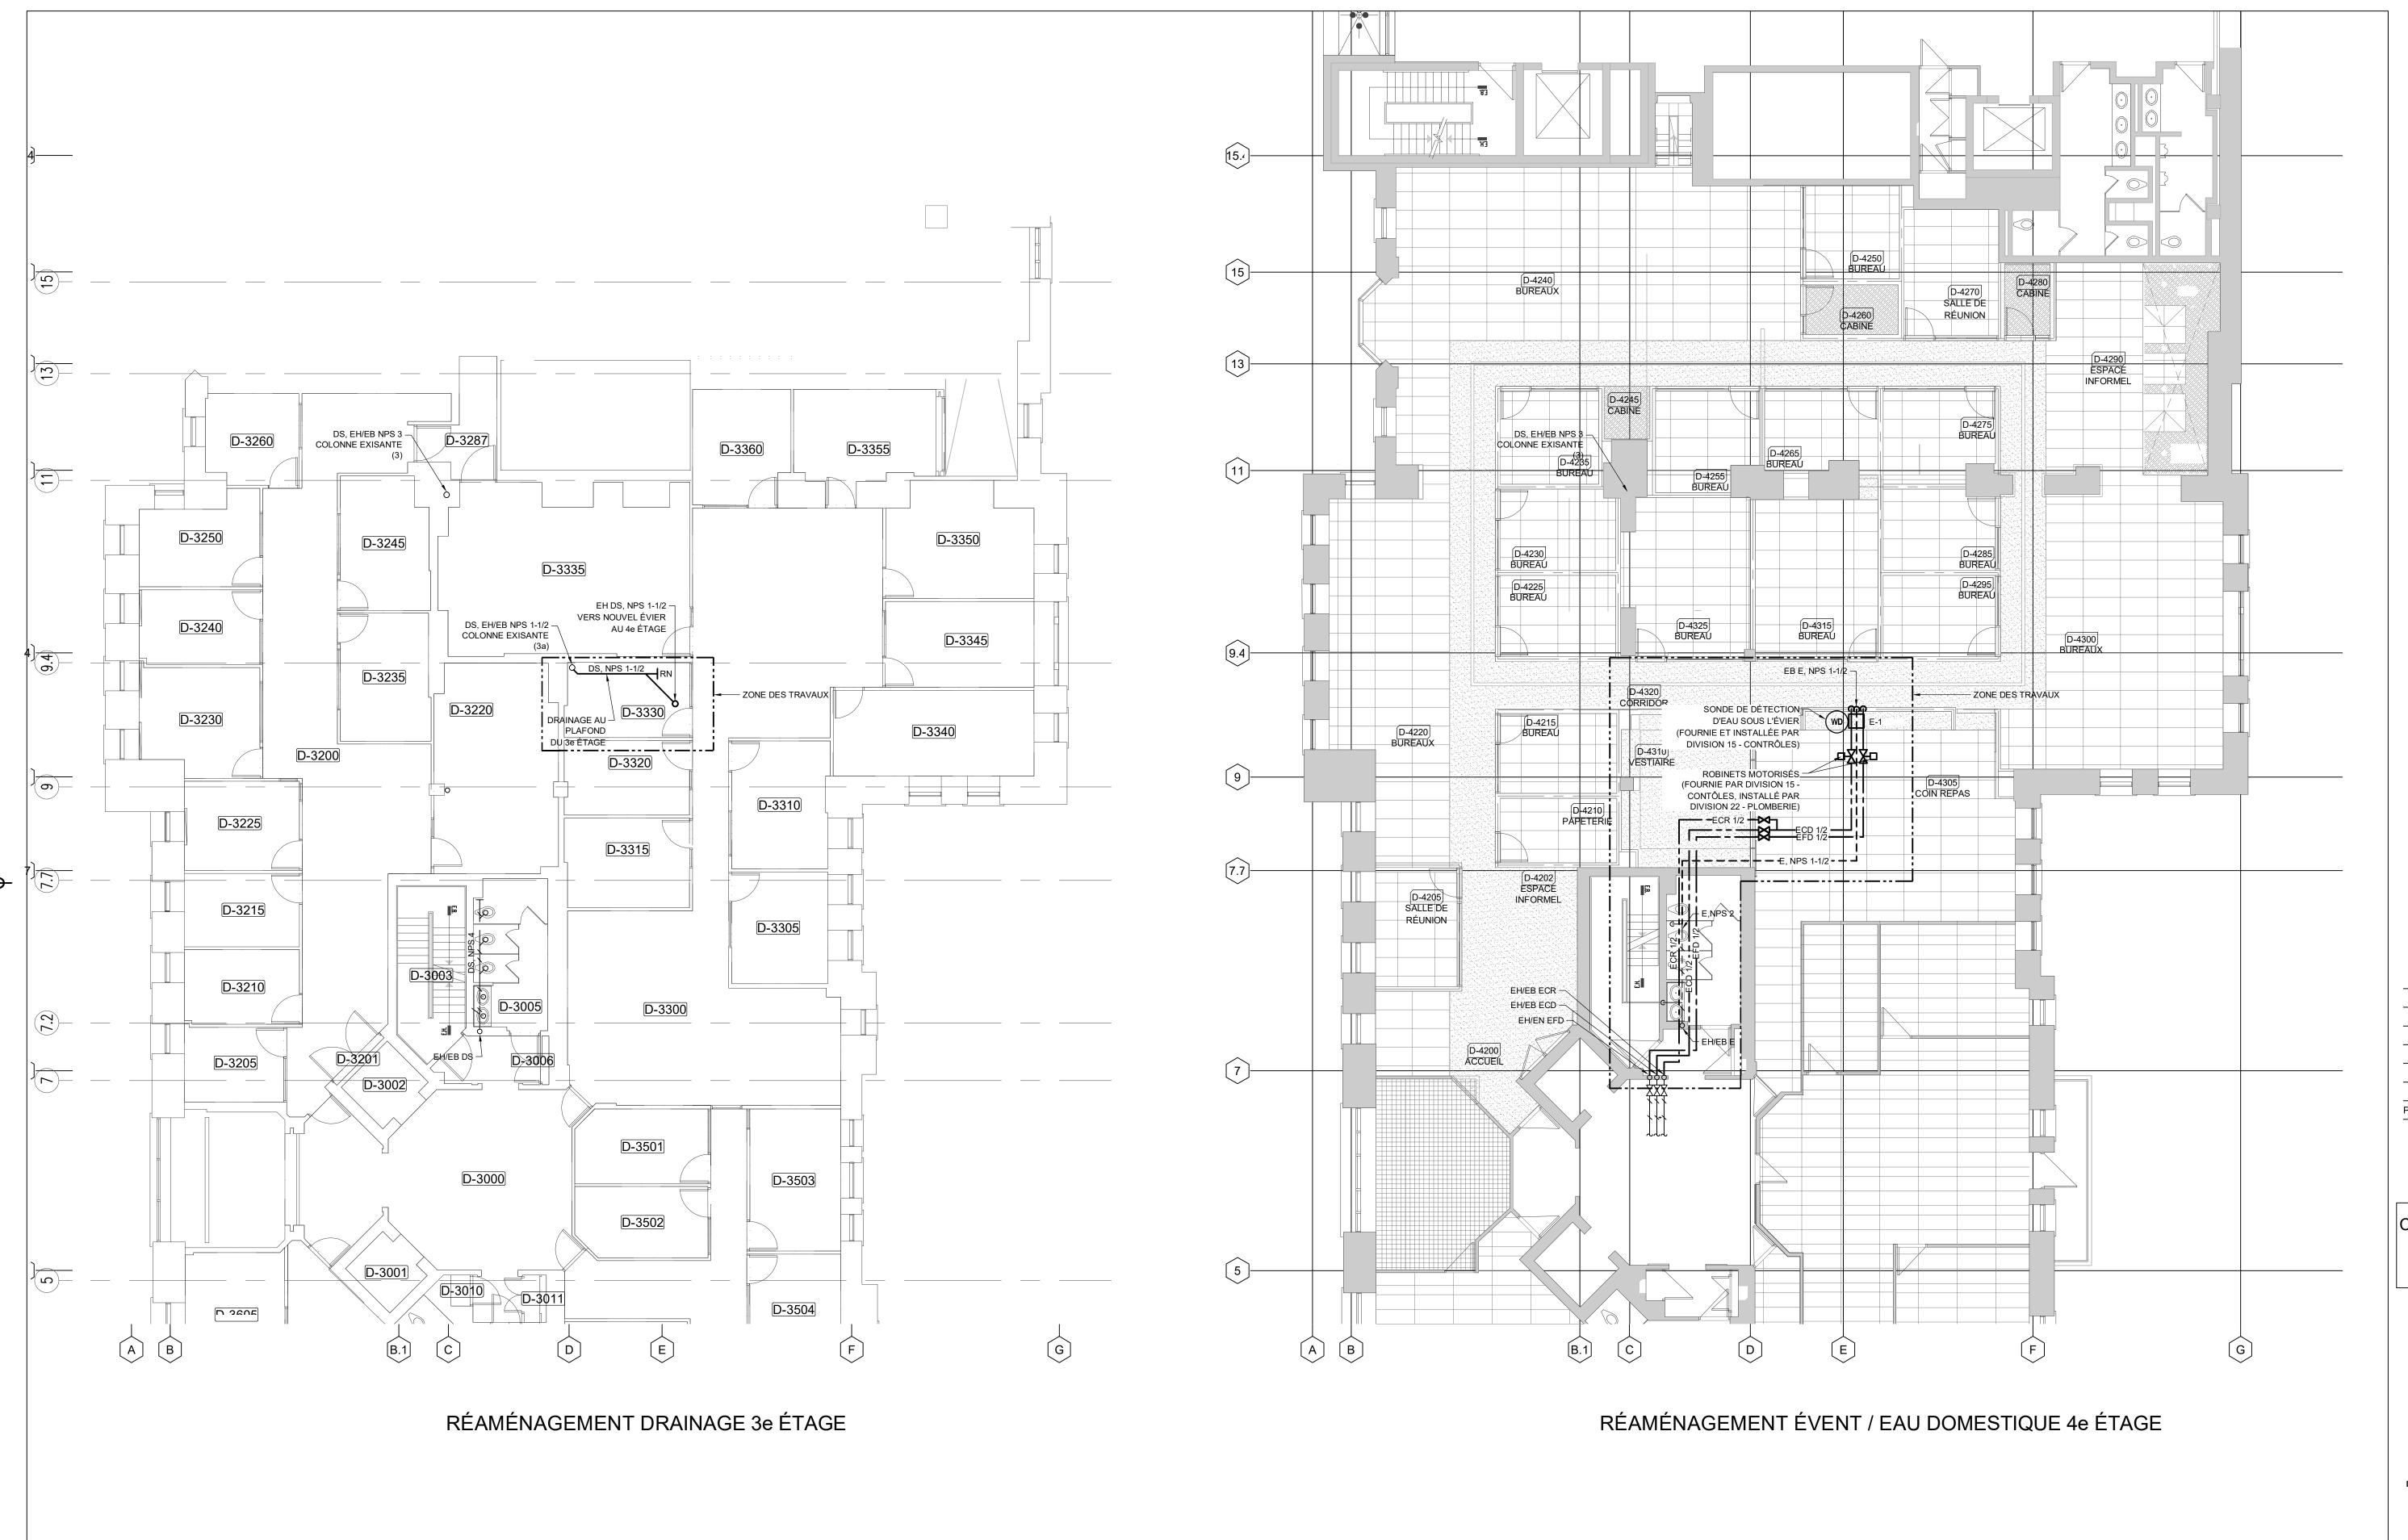


5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca





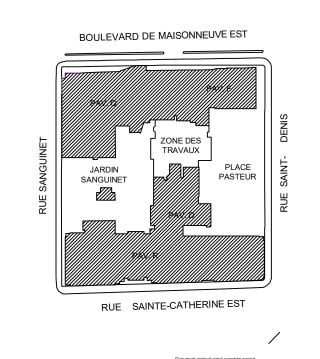

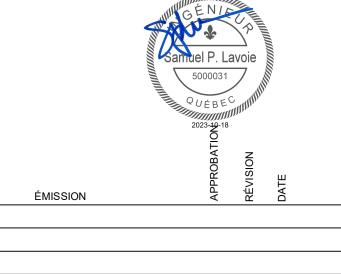

POUR SOUMISSIONS S.L. 0 2023-10-18


CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

PAVILLON D
RÉAMÉNAGEMENT DES
SERVICES FINANCIERS ET
DE L'APPROVISIONNEMENT
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET
DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM
1430 RUE SAINT-DENIS,
MONTRÉAL, QC H2X 3JB
UQAM: P22020DD | CGA: 22-130
BPA: 2021-185-1020

date 2023-04échelle 1:100 vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.

MÉCANIQUE PLOMBERIE RÉAMÉNAGEMENT NIVEAUX 3 ET 4


M200

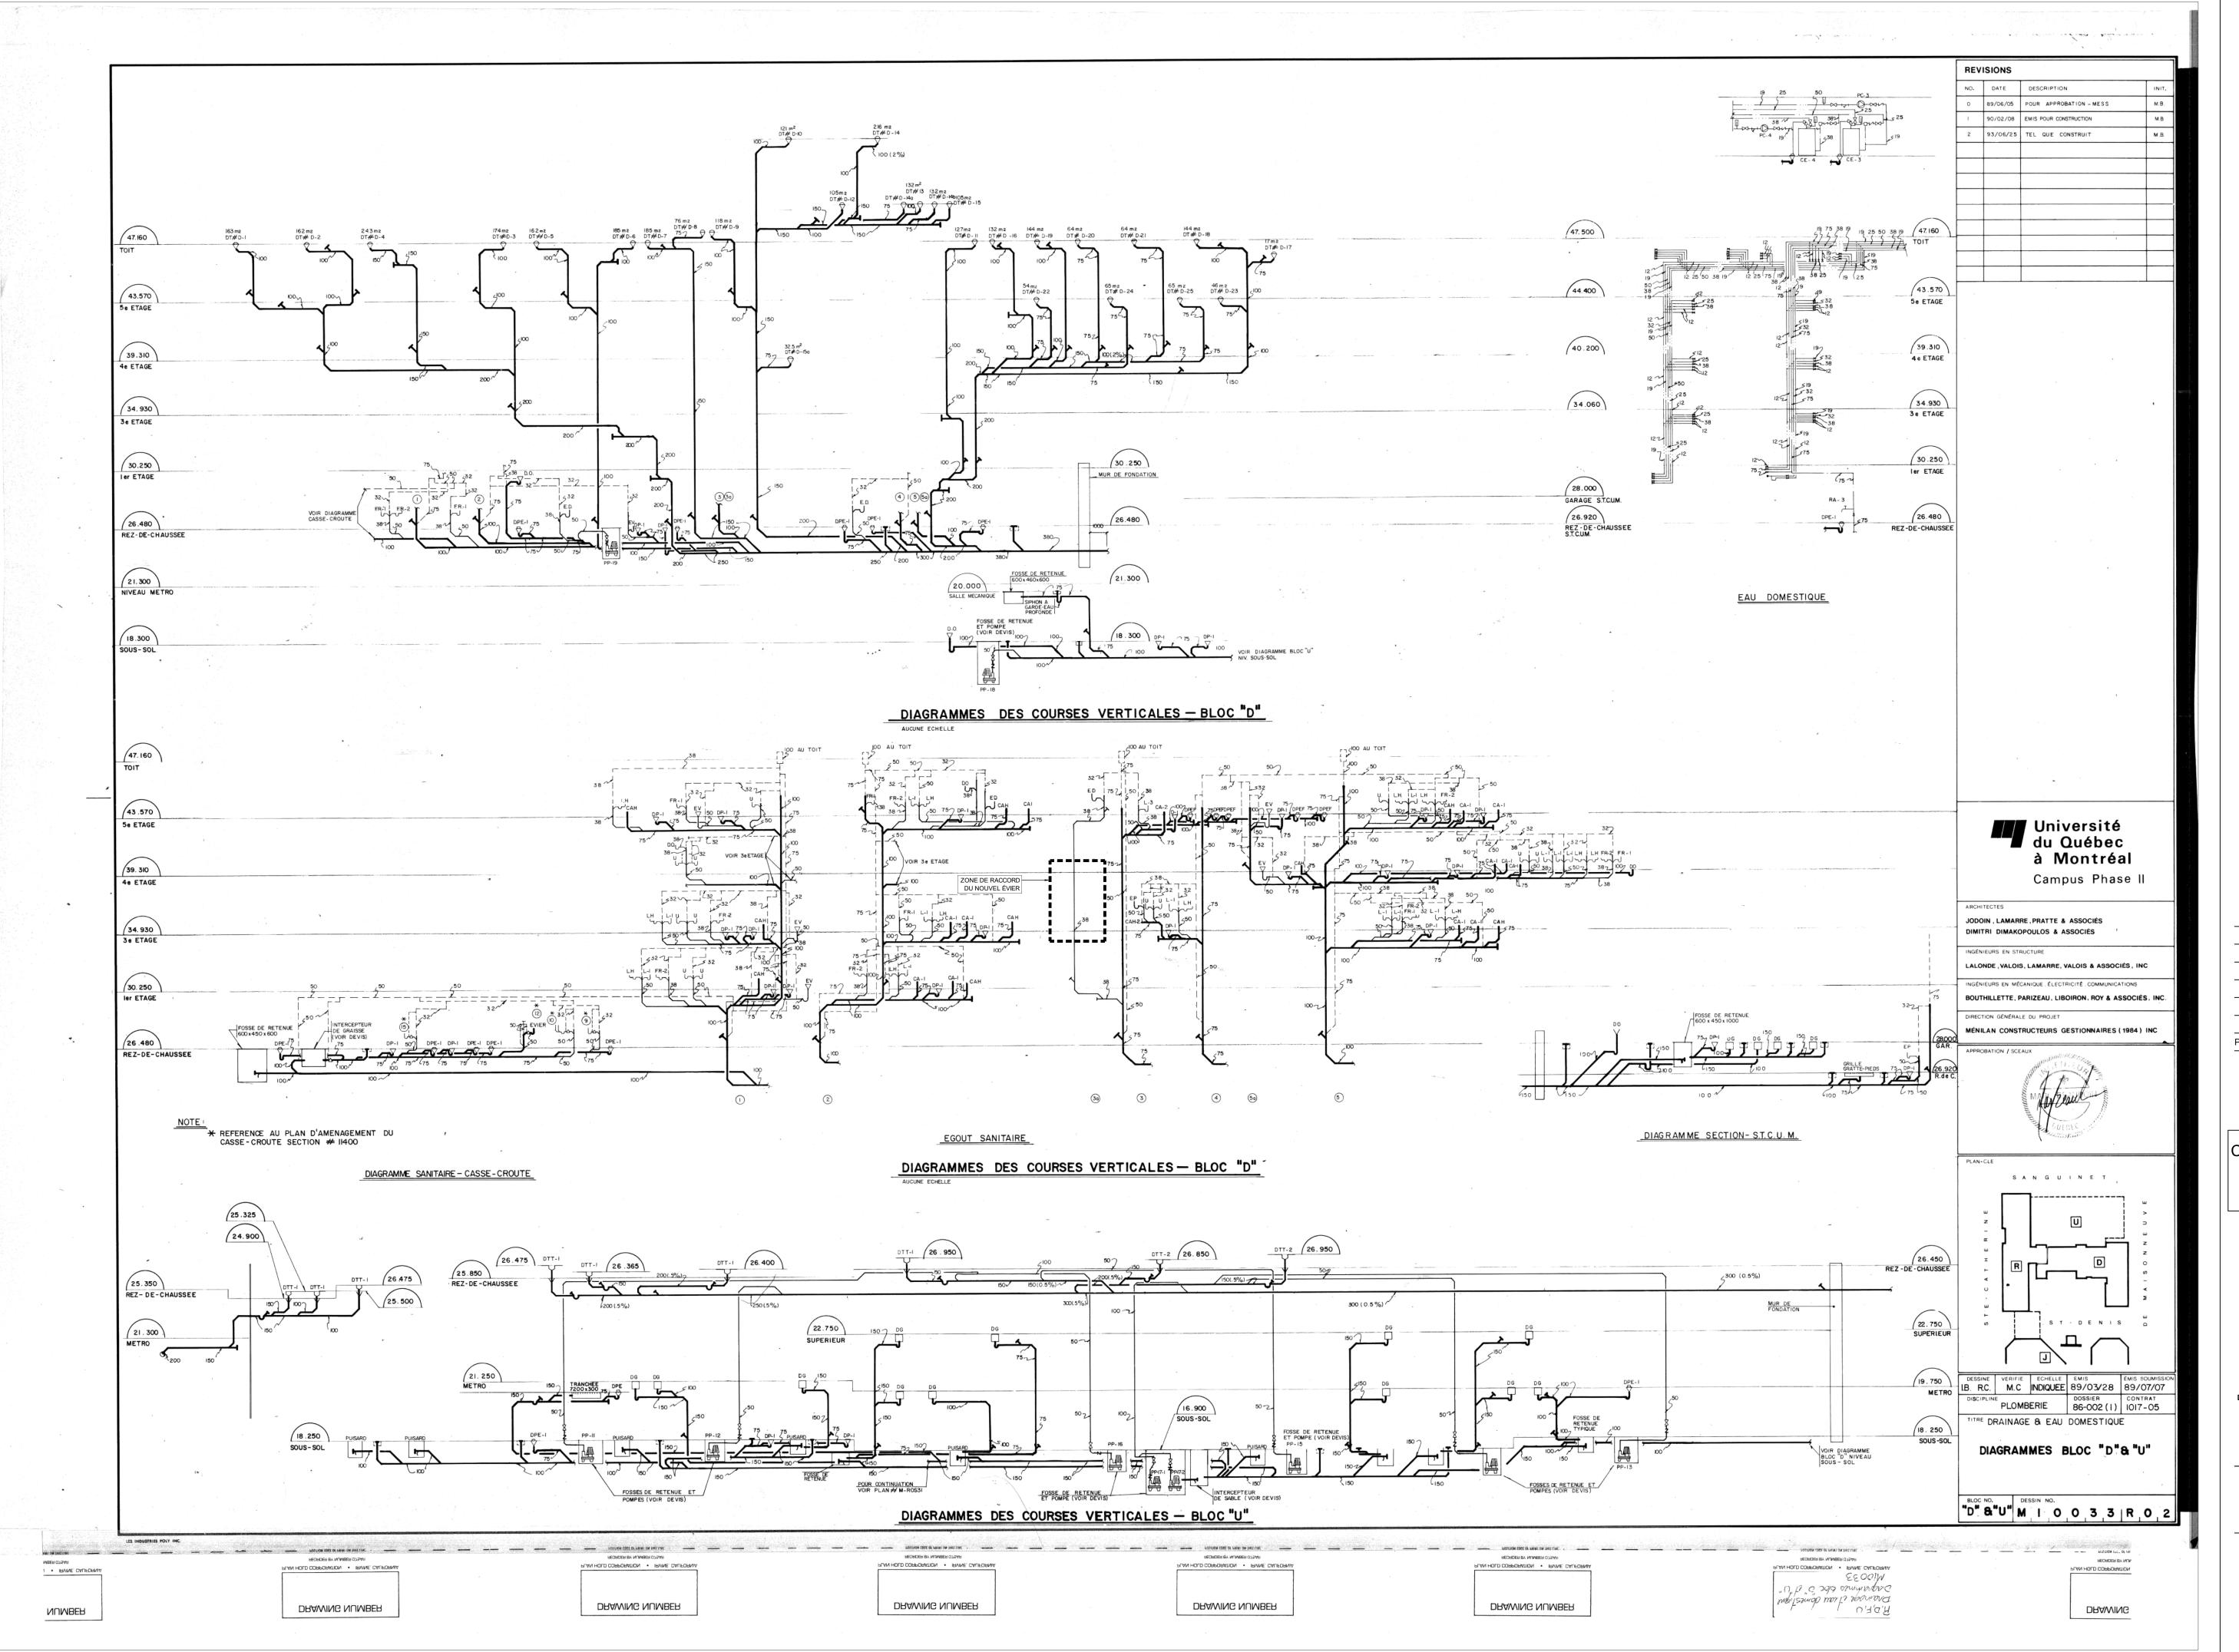


5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca



UQAM
Service de la planification et des projets immobiliers

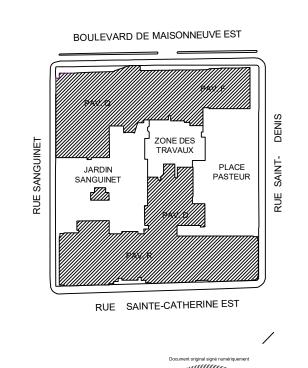

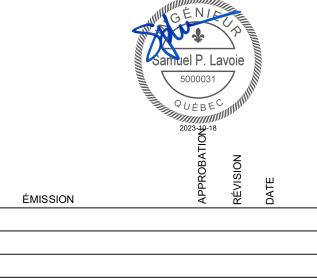


POUR SOUMISSIONS S.L. 0 2023-10-18

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

PAVILLON D
RÉAMÉNAGEMENT DES
SERVICES FINANCIERS ET
DE L'APPROVISIONNEMENT
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET
DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM
1430 RUE SAINT-DENIS,
MONTRÉAL, QC H2X 3JB
UQAM: P22020DD | CGA: 22-130
BPA: 2021-185-1020

date 2023-04-18 échelle 1:100 vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.


MÉCANIQUE PLOMBERIE POUR INFORMATION

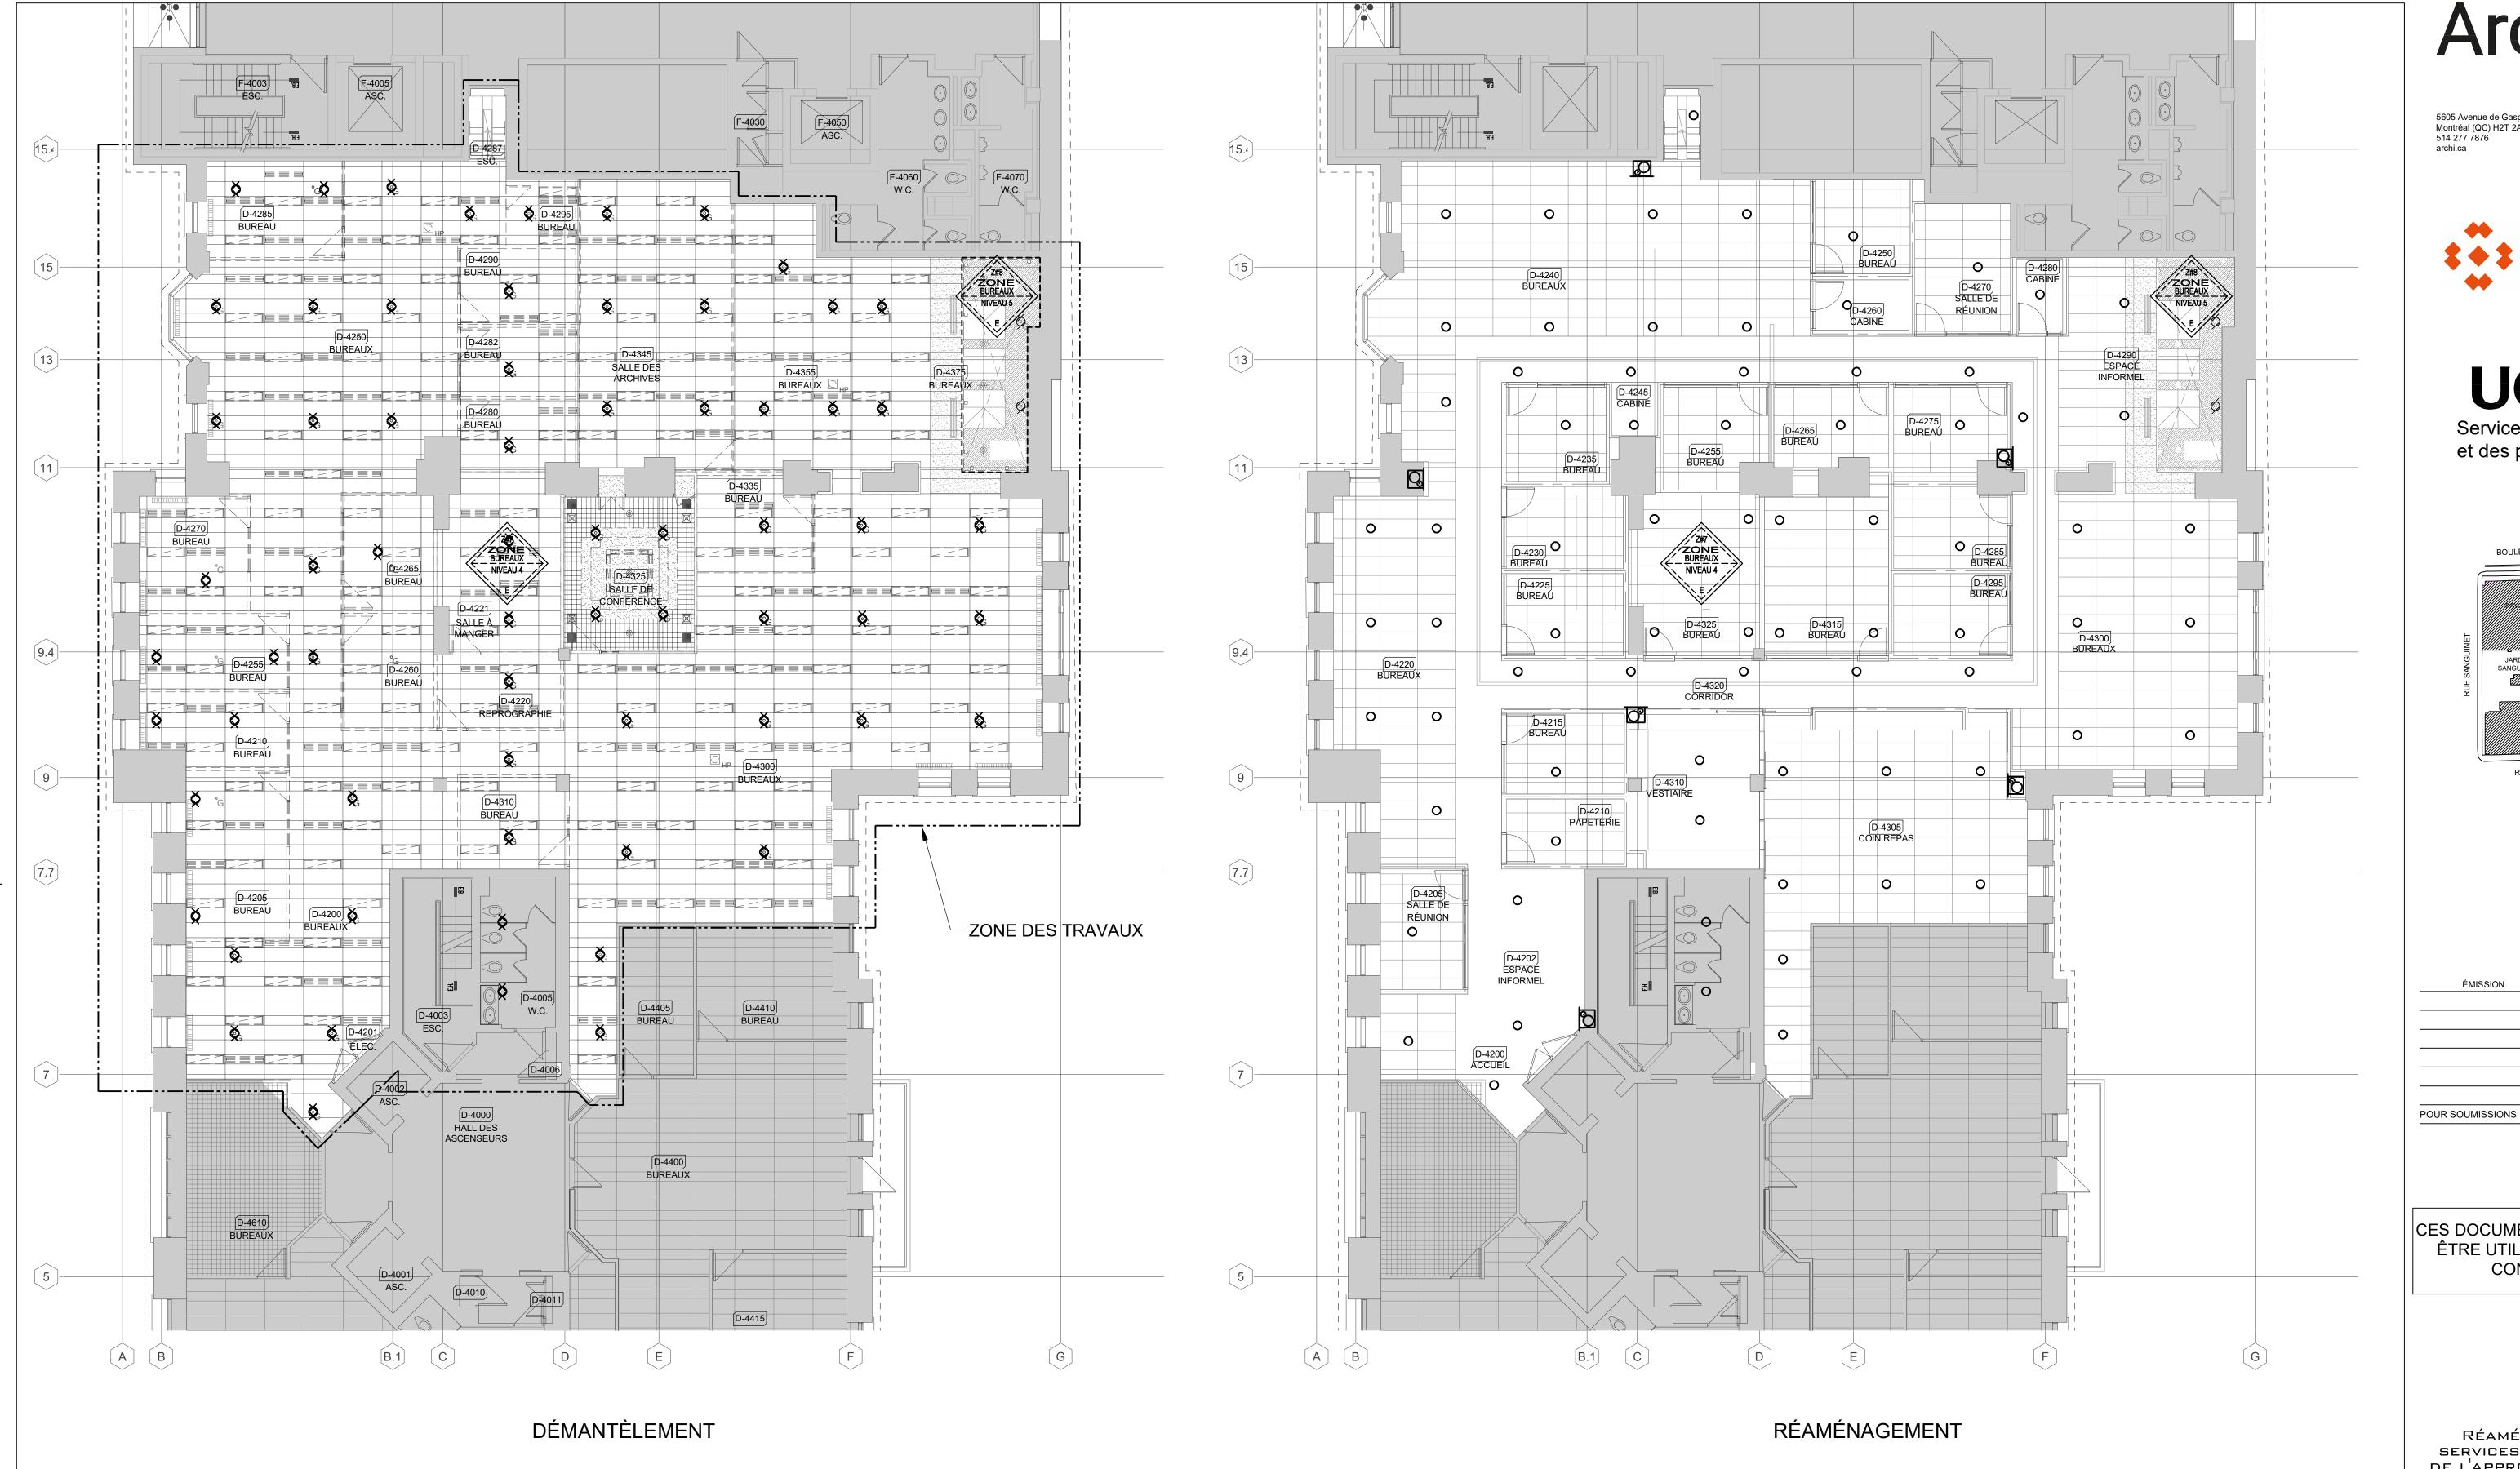


5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca





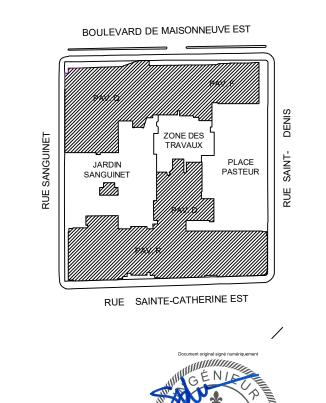

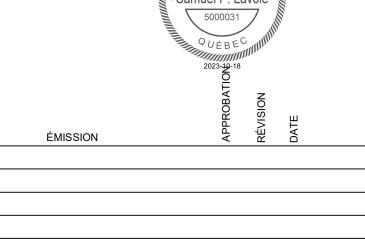

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

PAVILLON D RÉAMÉNAGEMENT DES SERVICES FINANCIERS ET DE L<sup>'</sup>APPROVISIONNEMENT SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM 1430 RUE SAINT-DENIS, Montréal, QC H2X 3J8 UQAM: P22020DD | CGA: 22-130 BPA: 2021-185-1020

> date 2023-04-18 échelle 1:100 vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.

S.L. 0 2023-10-18


MÉCANIQUE PROTECTION INCENDIE DÉMANTÈLEMENT/ RÉAMÉNAGEMENT


M400

5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca



UQAM
Service de la planification et des projets immobiliers

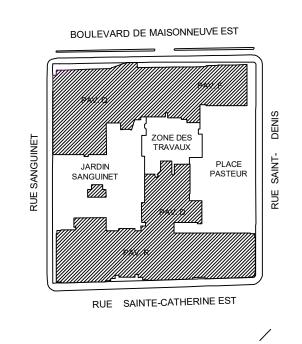



S.L. 0 2023-10-18

POUR SOUMISSIONS

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.


PAVILLON D
RÉAMÉNAGEMENT DES
SERVICES FINANCIERS ET
DE L'APPROVISIONNEMENT
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET
DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM
1430 RUE SAINT-DENIS,
MONTRÉAL, QC H2X 3JB
UQAM: P22020DD | CGA: 22-130
BPA: 2021-185-1020

date 2023-04-18 échelle AUCUNE vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.

5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca



UQAM
Service de la planification et des projets immobiliers

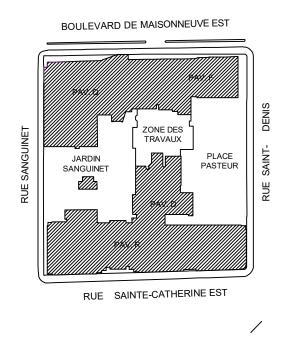

Samuel P. Lavoie

5000031

Q U É B E C

2023-19-18

EMISSION

PATE

POUR SOUMISSIONS

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

PAVILLON D
RÉAMÉNAGEMENT DES
SERVICES FINANCIERS ET
DE L'APPROVISIONNEMENT
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET
DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM
1430 RUE SAINT-DENIS,
MONTRÉAL, QC H2X 3JB
UQAM: P22020DD | CGA: 22-130
BPA: 2021-185-1020

date 2023-04-18 échelle AUCUNE vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.


S.L. 0 2023-10-18




5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca



Service de la planification et des projets immobiliers

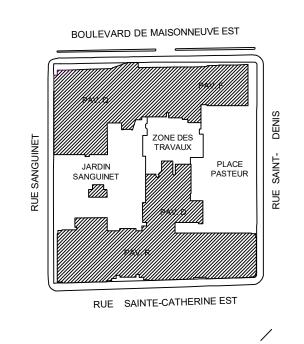

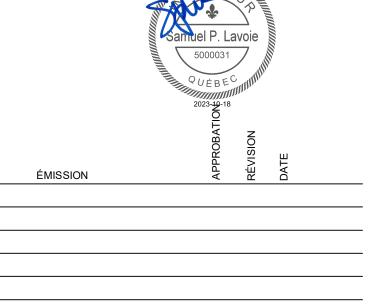


S.L. 0 2023-10-18

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

PAVILLON D RÉAMÉNAGEMENT DES SERVICES FINANCIERS ET DE L<sup>'</sup>APPROVISIONNEMENT SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM 1430 RUE SAINT-DENIS, Montréal, QC H2X 3J8 UQAM: P22020DD | CGA: 22-130 BPA: 2021-185-1020


> date 2023-04-18 échelle AUCUNE vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.

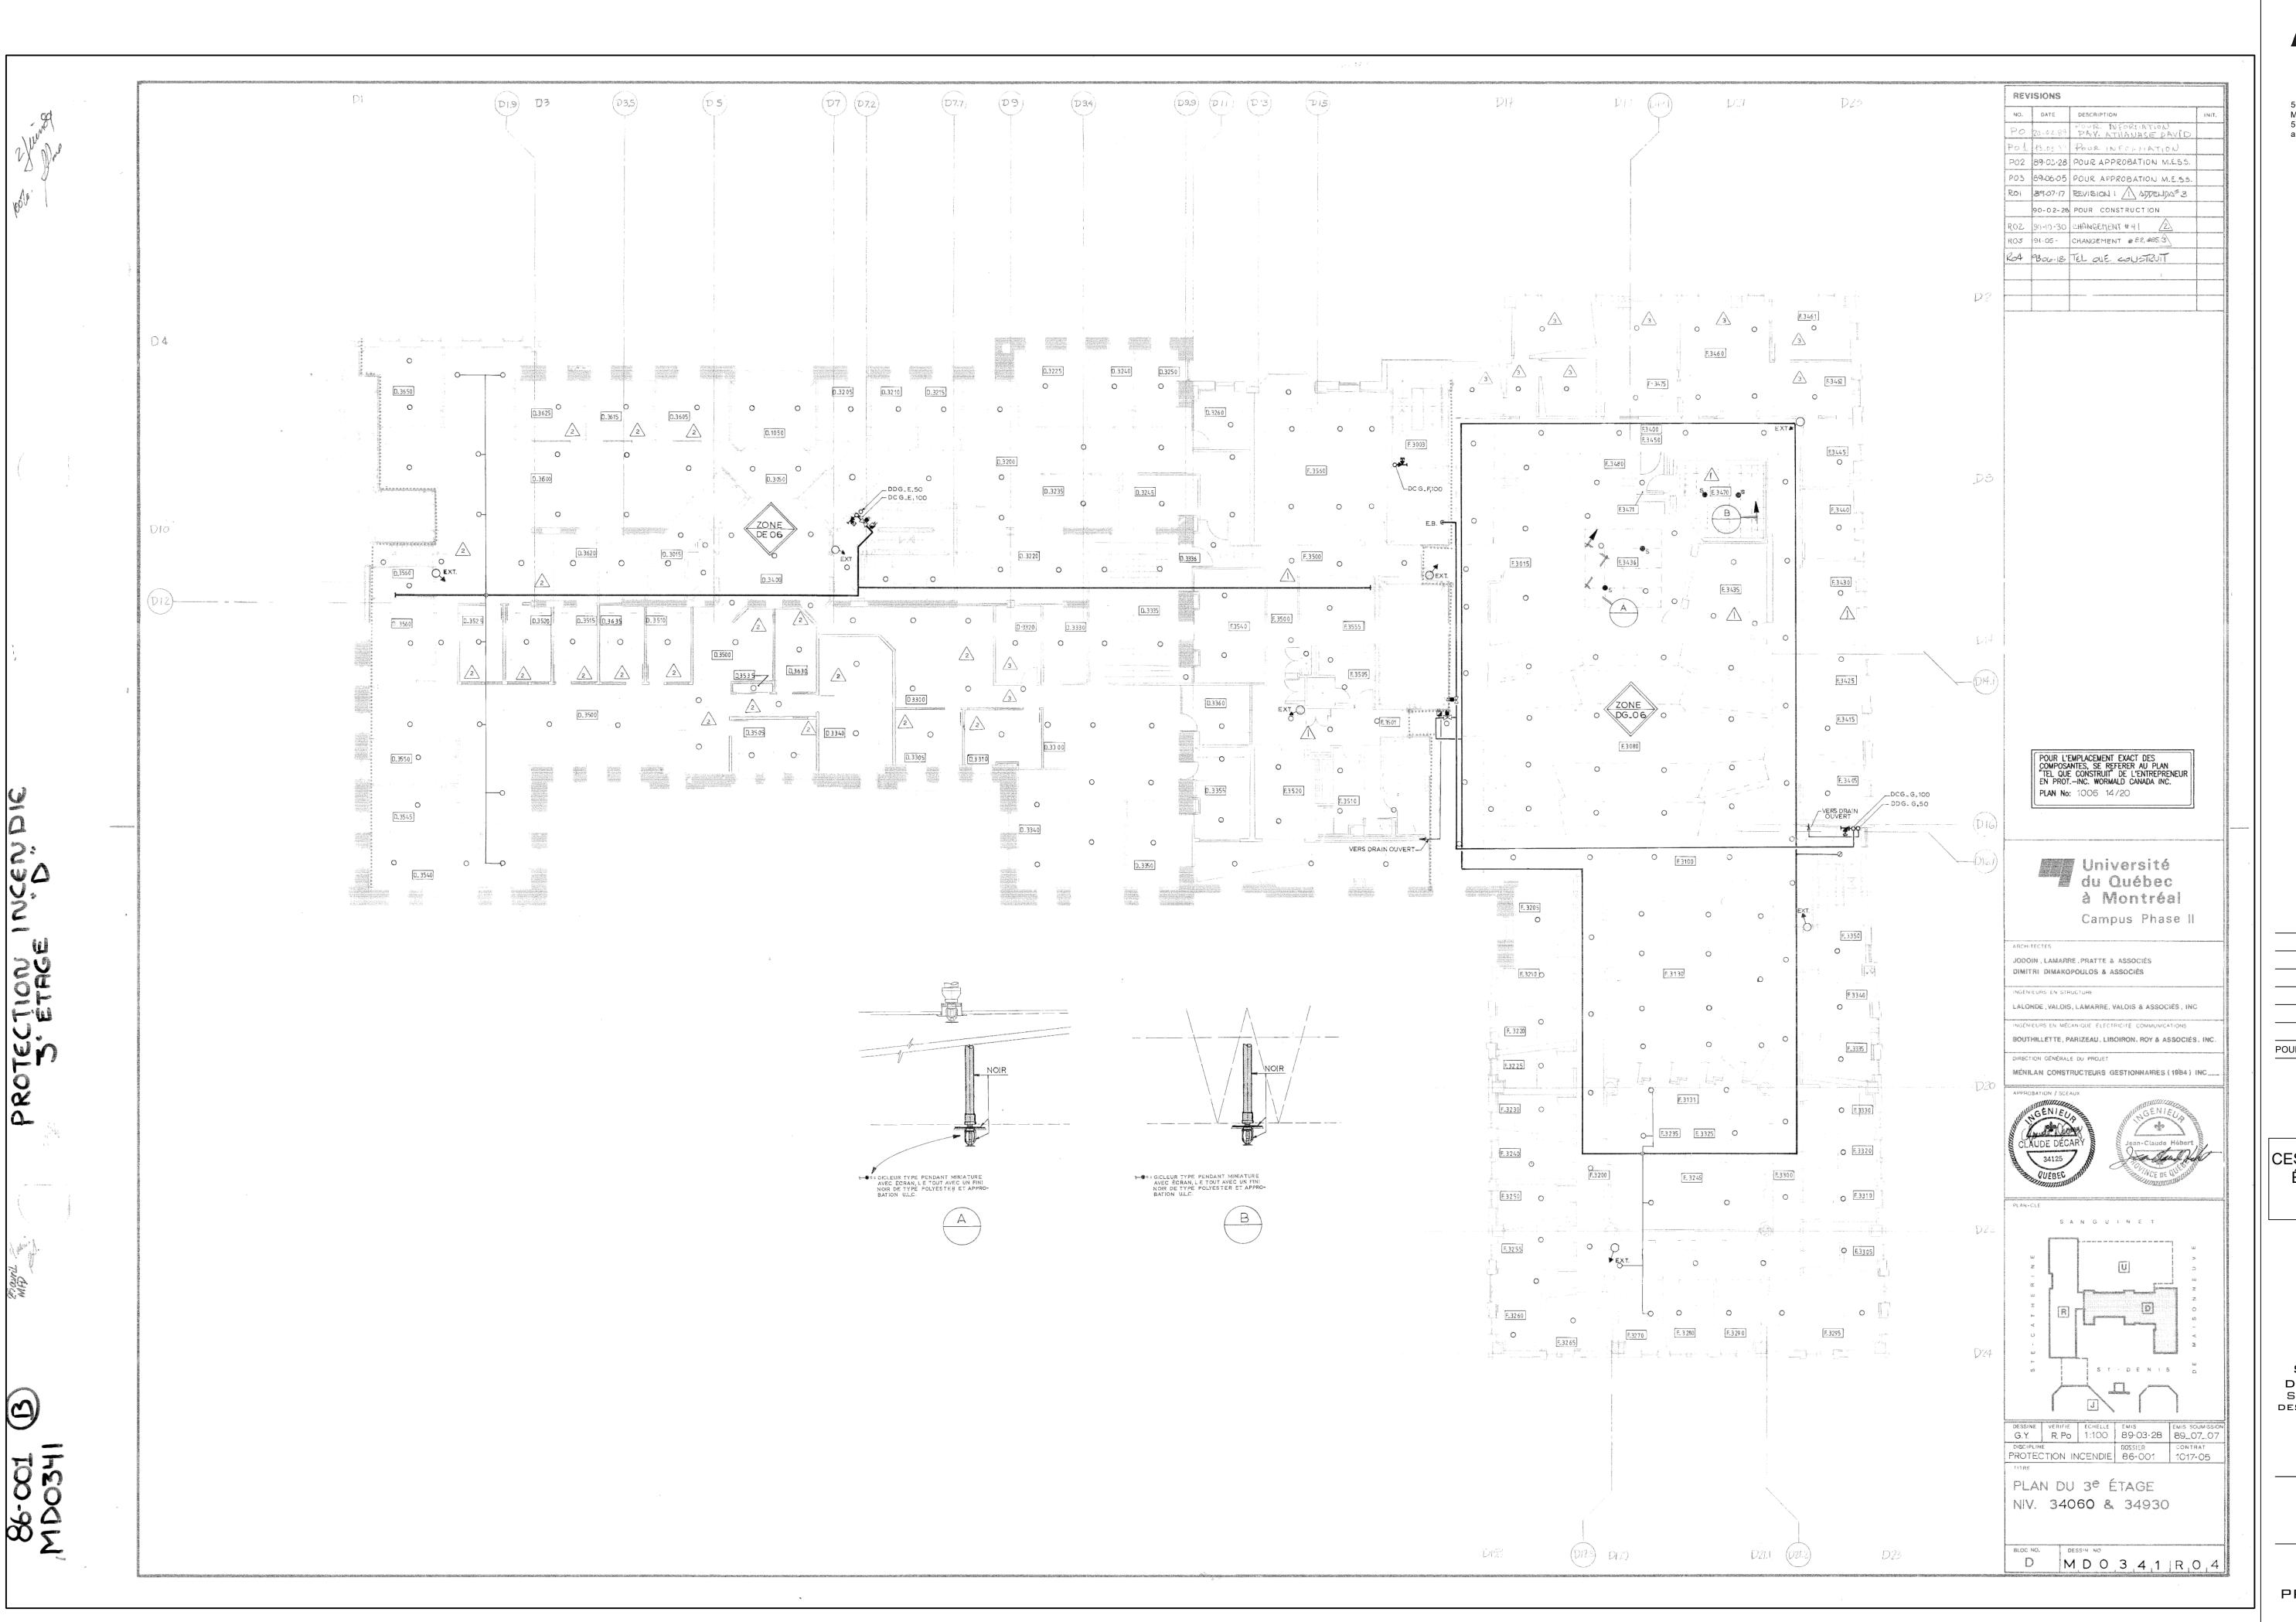


5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca



UQAM
Service de la planification et des projets immobiliers

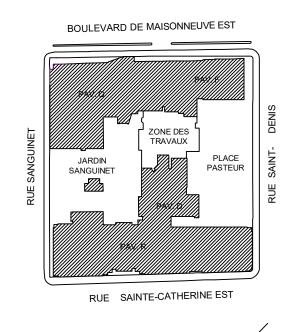

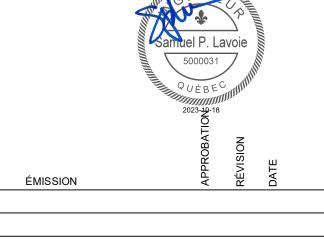

POUR SOUMISSIONS


CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

PAVILLON D
RÉAMÉNAGEMENT DES
SERVICES FINANCIERS ET
DE L'APPROVISIONNEMENT
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET
DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM
1430 RUE SAINT-DENIS,
MONTRÉAL, QC H2X 3J8
UQAM: P22020DD | CGA: 22-130

BPA: 2021-185-1020

date 2023-04-1 échelle AUCUNE vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.


S.L. 0 2023-10-18

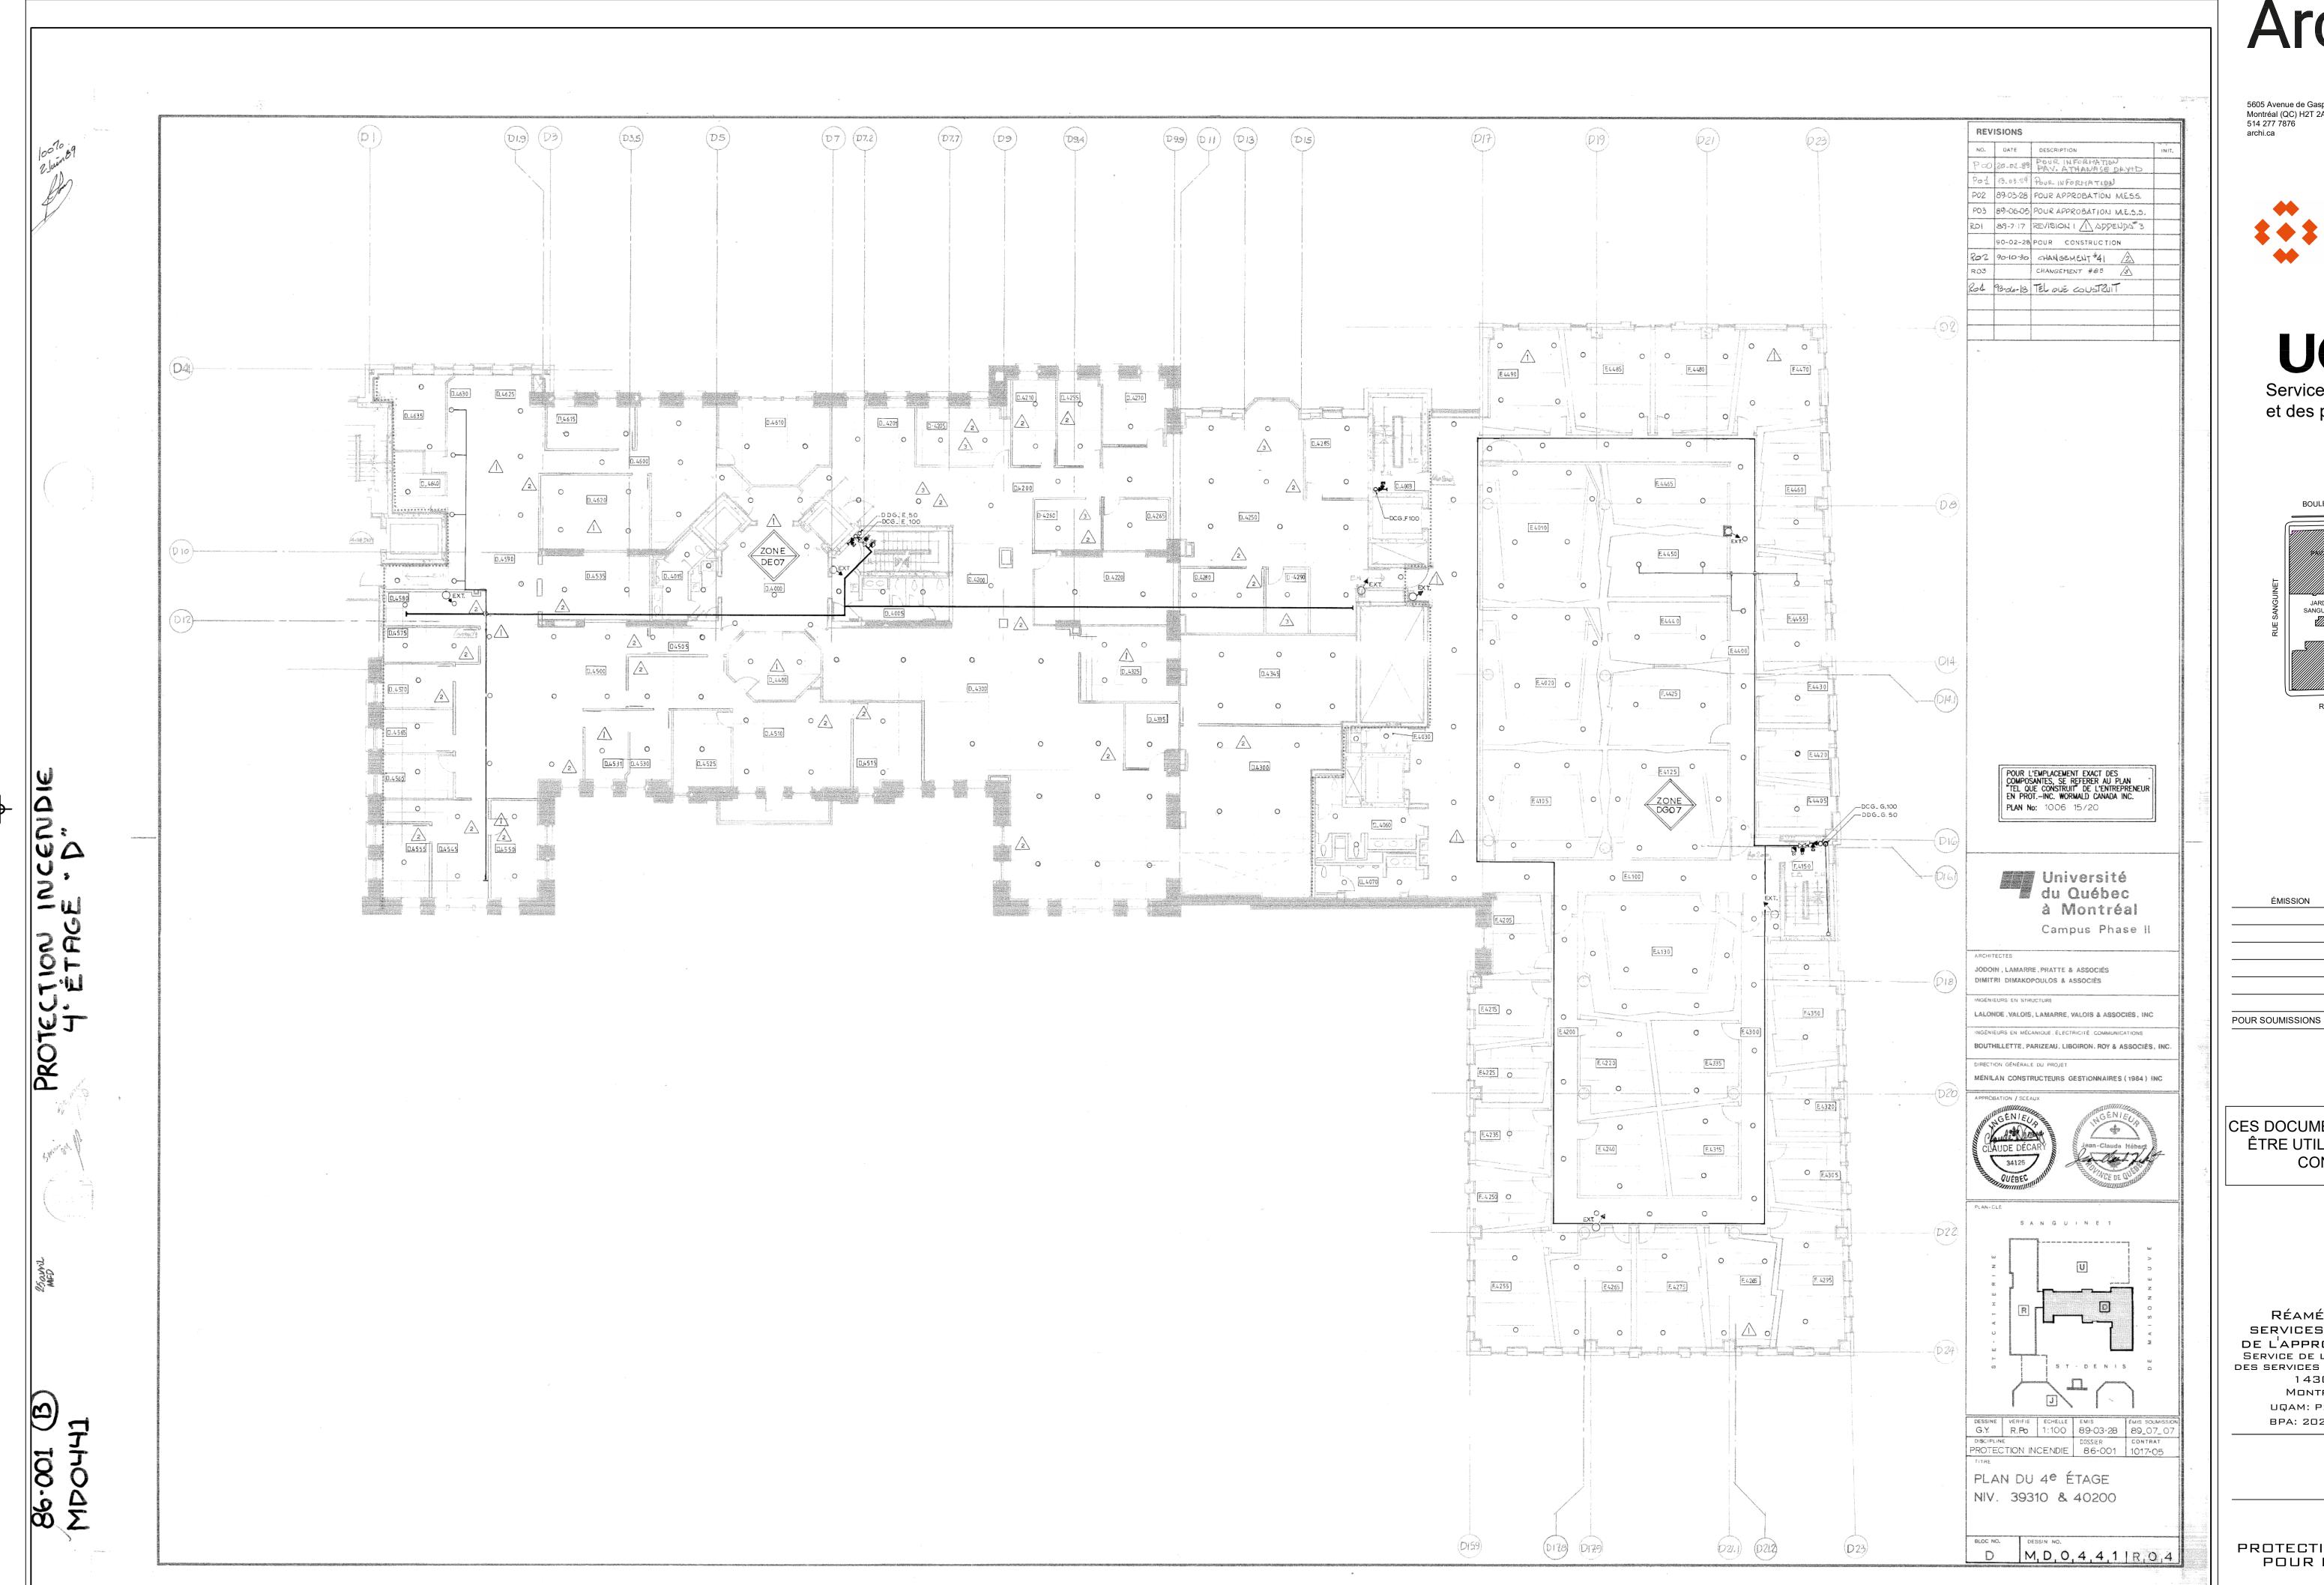


5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca



Service de la planification et des projets immobiliers

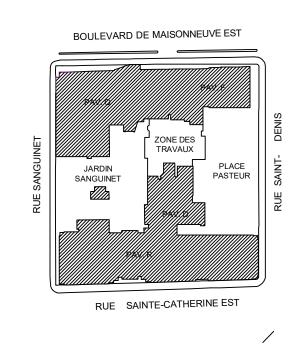

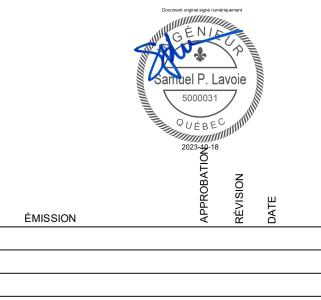

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

PAVILLON D RÉAMÉNAGEMENT DES SERVICES FINANCIERS ET DE L'APPROVISIONNEMENT SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM 1430 RUE SAINT-DENIS, Montréal, QC H2X 3J8 UQAM: P22020DD | CGA: 22-130 BPA: 2021-185-1020


> date 2023-04-18 échelle AUCUNE vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.


S.L. 0 2023-10-18

5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca



UQAM
Service de la planification et des projets immobiliers

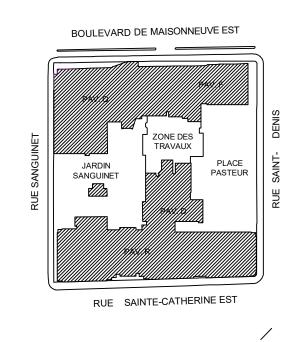



POUR SOUMISSIONS

S.L. 0 2023-10-18

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.


PAVILLON D
RÉAMÉNAGEMENT DES
SERVICES FINANCIERS ET
DE L'APPROVISIONNEMENT
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET
DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM
1430 RUE SAINT-DENIS,
MONTRÉAL, QC H2X 3JB
UQAM: P22020DD | CGA: 22-130
BPA: 2021-185-1020


date 2023-04-1 échelle AUCUNE vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.

5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca



UQAM
Service de la planification et des projets immobiliers

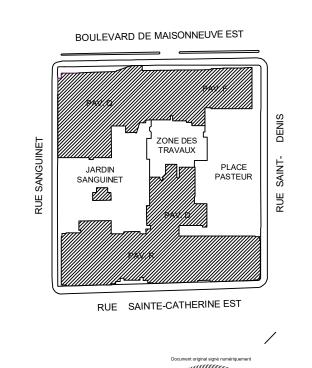

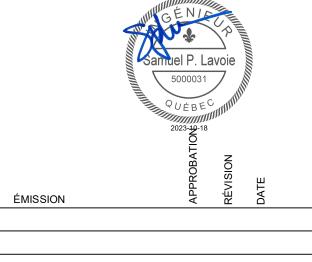

S.L. 0 2023-10-18

POUR SOUMISSIONS

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

PAVILLON D
RÉAMÉNAGEMENT DES
SERVICES FINANCIERS ET
DE L'APPROVISIONNEMENT
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET
DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM
1430 RUE SAINT-DENIS,
MONTRÉAL, QC H2X 3JB
UQAM: P22020DD | CGA: 22-130
BPA: 2021-185-1020

date 2023-04-18 échelle AUCUNE vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.



### NOTE GÉNÉRALE:

- À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES
  CONDUITS EN AVAL D'UNE UNITÉ TERMINALE
  D'ALIMENTATION D'AIR AURONT DES DIMENSIONS
  ÉGALES À CELLES DE LA DÉCHARGE DE L'UNITÉ
  D'ALIMENTATION D'AIR
- D'ALIMENTATION D'AIR.


   À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES LES
  THERMOSTATS DE PIÈCE AU PÉRIMÈTRE
- CONTRÔLENT AUSSI LE CHAUFFAGE DE CES PIÈCES. TOUS LES THERMOSTATS EXISTANTS SONT À RELOCALISER.

Archi-

5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca





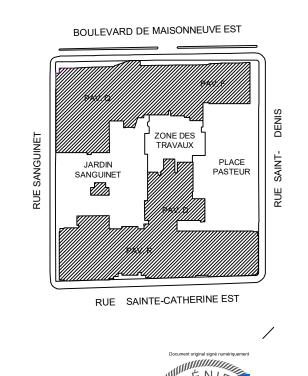



POUR SOUMISSIONS

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

PAVILLON D
RÉAMÉNAGEMENT DES
SERVICES FINANCIERS ET
DE L'APPROVISIONNEMENT
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET
DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM
1430 RUE SAINT-DENIS,
MONTRÉAL, QC H2X 3J8
UQAM: P22020DD | CGA: 22-130
BPA: 2021-185-1020

date 2023-04-1 échelle 1:100 vérification S.L. conception C.P.T dessin J.S.

S.L. 0 2023-10-18

MÉCANIQUE VENTILATION DÉMANTÈLEMENT/ RÉAMÉNAGEMENT NIVEAU 4 1-LES PCT SERONT RACCORDÉS AU BMS DANS LE FUTUR.

4E ÉTAGE

VERS RÉSEAU EXISTANT L

CONTRÔLE TERMINAL

(QUANTITÉ À DÉTERMINER SELON LA QUANTITÉ D'ÉQUIPEMENTS À
RACCORDER, VOIR LES PLANS DE MÉCANIQUE)

D4 X

ARCHITECTURE RÉSEAU

(QUANTITÉ ET LOCALISATION À VOIR AUX PLANS ET DEVIS DE MÉCANIQUE)

ALIMENTATION
AIR PRÉ-TRAITÉ

OH SE XX

ALIMENTATION
PIÈCE

OHAUFFAGE TERMINALE

OHAUFFAGE TER

(QUANTITÉ ET LOCALISATION À VOIR AUX PLANS ET DEVIS DE MÉCANIQUE)

UNITÉ TERMINALE EXISTANTE À VOLUME VARIABLE ZONE INTERNE ALIMENTATION
AIR PRÉ-TRAITÉ

ALIMENTATION
PIÈCE

CHAUFFAGE TERMINALE

ON
CHAUFFAGE

CHAUFFAGE

CHAUFFAGE

CHAUFFAGE

CHAUFFAGE

REFROIDISSEMENT


T-PX


NOUVELLE UNITÉ TERMINALE À VOLUME VARIABLE ZONE INTERNE Archi-

5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca





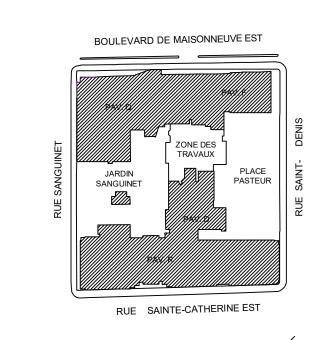

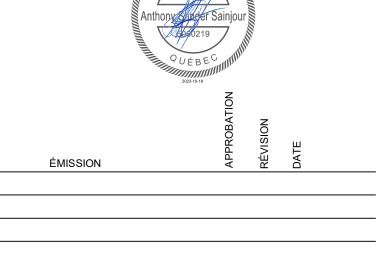


POUR SOUMISSIONS A.S 0 2023-10-18

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

PAVILLON D
RÉAMÉNAGEMENT DES
SERVICES FINANCIERS ET
DE L'APPROVISIONNEMENT
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET
DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM
1430 RUE SAINT-DENIS,
MONTRÉAL, QC H2X 3J8
UQAM: P22020DD | CGA: 22-130
BPA: 2021-185-1020

date 2023-04-1 échelle AUCUNE vérification A.S. conception M.M. dessin A.L.


MÉCANIQUE DIAGRAMMES DE CONTRÔLE

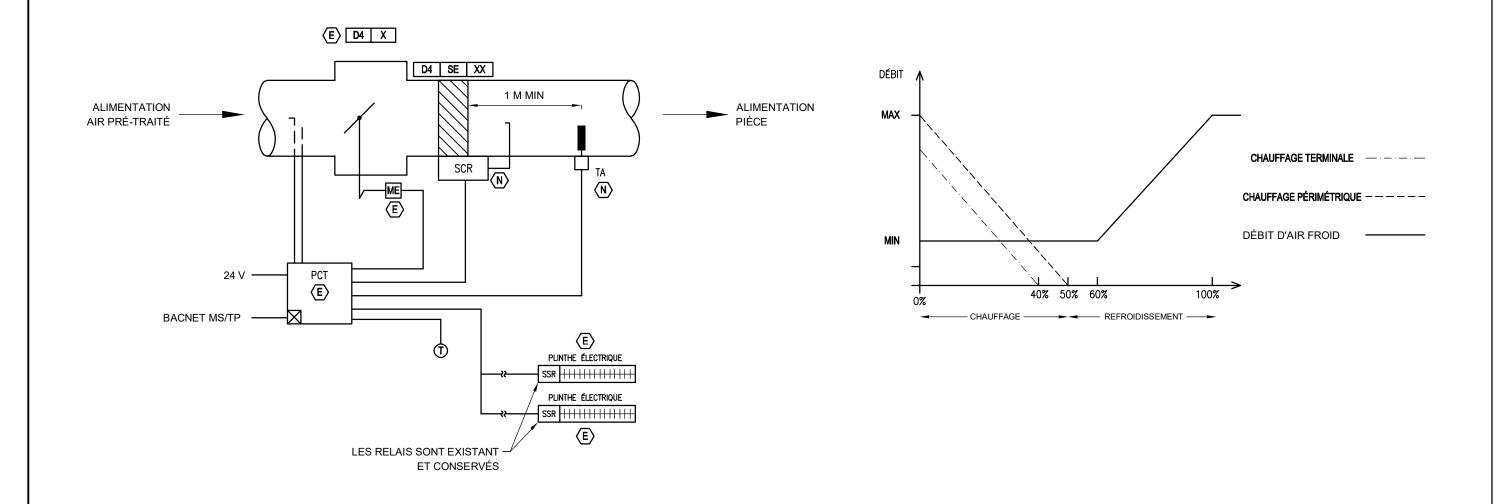


# ALIMENTATION AR PRE-TRAITE OHAUFFAGE TERMINALE CHAUFFAGE PERMETRIQUE ON CHAUFFAGE PERMETRIQUE PLES RELAIS SONT EXISTANT ET CONSERVES DEBIT OHAUFFAGE TERMINALE CHAUFFAGE CHAUFFAGE REPROJESSEMENT REPROJESSEMENT ET CONSERVES

### UNITÉ TERMINALE EXISTANTE À VOLUME VARIABLE ZONE PÉRIMÉTRIQUE



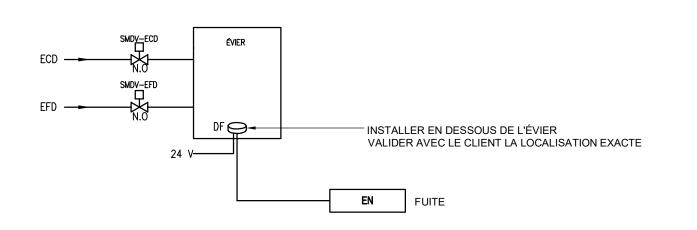

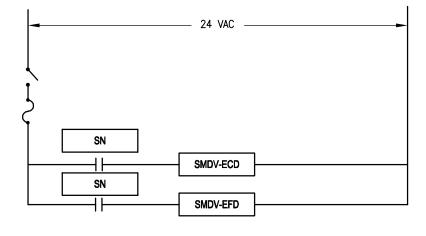


ÉVIER - COIN DE REPAS LOCAL D-4305




5605 Avenue de Gaspé, espace 502 Montréal (QC) H2T 2A4 514 277 7876 archi.ca





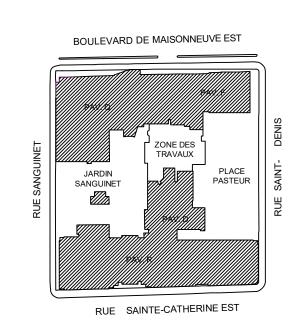

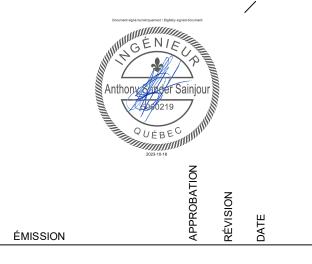

POUR SOUMISSIONS A.S 0 2023-10-18

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

PAVILLON D
RÉAMÉNAGEMENT DES
SERVICES FINANCIERS ET
DE L'APPROVISIONNEMENT
SERVICE DE LA PLANIFICATION ET
DES SERVICES IMMOBILIERS UQAM
1430 RUE SAINT-DENIS,
MONTRÉAL, QC H2X 3J8
UQAM: P22020DD | CGA: 22-130
BPA: 2021-185-1020

date 2023-04-1 échelle AUCUNE vérification A.S. conception M.M. dessin A.L.

MÉCANIQUE DIAGRAMMES DE CONTRÔLE